



**Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
6, rue Emile Zola
80 300 ALBERT**

**Rapport annuel sur le
Prix et la Qualité du
Service public de l'eau potable

Exercice 2025**



SOMMAIRE

Article 1.	Caractérisation technique du service.....	4
1.1	Présentation du territoire desservi.....	4
1.1.1	Collectivité compétente.....	4
1.1.2	Compétences liées au service	4
1.1.3	Territoire desservi	5
1.1.4	Compétence « Eau » exercée par la Communauté de Communes.....	6
1.1.5	Elus de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot	7
1.1.6	Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).....	7
1.1.7	Règlements de service	10
1.1.8	Schéma directeur.....	11
1.2	Mode de gestion du service	13
1.2.1	Délégataires	13
1.2.2	Contrats de délégation.....	13
1.3	Estimation de la population desservie (indicateur D101.0)	14
1.4	Nombre d'abonnés.....	16
1.5	Eaux brutes	19
1.5.1	Prélèvements sur les ressources en eau.....	19
1.5.2	Achats d'eaux brutes	20
1.6	Eaux traitées.....	21
1.6.1	Production (V1)	21
1.6.2	Imports d'eaux traitées (V2).....	23
1.6.3	Exports d'eaux traitées (V3).....	24
1.6.4	Volume mis en distribution (V4).....	25
1.6.5	Volume consommé autorisé (V6)	26
1.6.6	Pertes (V5)	27
1.6.7	Consommations comptabilisées (V7).....	28
1.6.8	Consommation sans comptage estimée (V8)	30
1.6.9	Volume de service (V9)	30
1.7	Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements).....	30
Article 2.	Tarification de l'eau.....	31

2.1	Modalités de tarification	31
2.2	Facture d'eau type (D102.0)	39
Article 3.	Indicateurs de performance	41
3.1	Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)	41
3.1.1	Synthèse	41
3.1.2	Paramètres microbiologiques (P101.1)	42
3.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)	43
3.3	Indicateurs de performance du réseau	46
3.3.1	Données de volumes	46
3.3.2	Rendement du réseau de distribution (P104.3)	46
3.3.3	Indice linéaire de consommation	49
3.3.4	Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)	50
3.3.5	Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)	51
3.4	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)	53
3.5	Travaux réalisés	55
3.6	Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)	57
Article 4.	Financement des investissements	60
4.1	Branchements en plomb	60
4.2	Montants financiers	61
4.3	État de la dette du service	63
4.4	Amortissements	64
4.5	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service et les performances environnementales du service	65
4.6	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	65
Article 5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau	66
5.1	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)	66
5.2	Durée de la dette et extinction (P153.2)	67
5.3	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (P154.0)	68
5.4	Opération de coopération décentralisée	69
Article 6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	70

Article 1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

1.1.1 Collectivité compétente

Le service est géré au niveau intercommunal, par la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot, dont le siège se situe 6 rue Emile Zola - 80 300 ALBERT.

1.1.2 Compétences liées au service

Les compétences liées au service sont :

- ✓ la production,
- ✓ la protection des ouvrages de prélèvement,
- ✓ le traitement,
- ✓ le transfert,
- ✓ le stockage,
- ✓ la distribution ainsi que la gestion des abonnés (relation clientèle et facturation),
- ✓ les études de projets,
- ✓ les travaux d'investissement permettant le maintien en bon état du patrimoine mise à disposition par les communes.

1.1.3 Territoire desservi

Le territoire desservi en eau potable par la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot concerne les communes de :

Acheux-en-Amiénois	Contalmaison	Méaulte
Albert	Courcelette	Mesnil-Martinsart
Arquèves	Courcelles-au-Bois	Millencourt
Auchonvillers	Curlu	Miraumont
Authie	Dernancourt	Montauban-de-Picardie
Authuille	Eclusier-Vaux	Morlancourt
Aveluy	Englebelmer	Ovillers-la-Boisselle
Bayencourt	Etinehem-Méricourt (pour la partie Etinehem)	Pozières
Bazentin	Forceville-en-Amiénois	Puchevillers
Beaucourt-sur-l'Ancre	Fricourt	Pys
Beaumont-Hamel	Grandcourt	Raincheval
Bécordel-Bécourt	Harponville	Saint-Léger-les-Authie
Bertrancourt	Hédauville	Senlis-le-Sec
Bouzincourt	Hérissart	Suzanne
Bray-sur-Somme	Irles	Thiepval
Buire-sur-l'Ancre	La Neuville-lès-Bray	Thièvres
Bus-les-Artois	Laviéville	Toutencourt
Cappy	Léalvillers	Varennnes
Carnoy-Mametz	Louvencourt	Vauchelles-les-Authie
Chuignolles	Mailly-Maillet	Ville-sur-Ancre
Coigneux	Maricourt	
Colincamps	Marieux	

Les communes d'Etinehem-Méricourt (pour la partie Méricourt) et de Frise sont desservies en eau potable par le SIEP du Santerre, syndicat mixte fermé d'eau potable alimentant 82 communes. Le présent rapport ne concerne pas ces deux communes.

1.1.4 Compétence « Eau » exercée par la Communauté de Communes

Par arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, le Préfet de la Somme a modifié les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot pour étendre les compétences de celle-ci à la compétence « Eau ».

Ce transfert de compétence a entraîné :

- La dissolution du SIAEP de la Haute Vallée de l'Authie à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2017,
- La dissolution du SIAEP du Plateau Nord d'Albert à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté interdépartemental du 22 décembre 2017,
- Le retrait des communes de Curlu, Eclusier-Vaux, Maricourt et Montauban-de-Picardie du SIAEP de Combles à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2017,
- Le retrait des communes de Buire-sur-l'Ancre, Dernancourt, Méaulte, Morlancourt et Ville-sur-Ancre du SIAEP de la Vallée de l'Ancre à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2017,
- Le retrait de la commune de Laviéville du SIAEP d'Hénencourt-Laviéville à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2017,
- Le retrait des communes de Marieux et Thièvres du SIAEP de la Région de Pas-en-Artois au 1^{er} janvier 2018 conformément à l'arrêté interdépartemental du 21 décembre 2017,
- L'intégration des communes d'Etinehem-Méricourt pour la partie Méricourt et Frise au SIEP du Santerre transformé en syndicat mixte fermé à compter du 1^{er} janvier 2018 conformément à l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2017.

1.1.5 Elus de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot

Le Bureau actuel de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot est composé de :

Président	Franck BEAUVARLET
1 ^{er} Vice-Président	Maxime LAJEUNESSE
2 ^{ème} Vice-Présidente	Émilie BRUGE
3 ^{ème} Vice-Présidente	Annabel PARUCH
4 ^{ème} Vice-Président	Cyril CARNEL
5 ^{ème} Vice-Président	Jean-Michel FOURNIER
6 ^{ème} Vice-Présidente	Laëtitia DEHAN
7 ^{ème} Vice-Président	Michel LETESSE
8 ^{ème} Vice-Président	Hervé BAYARD
9 ^{ème} Vice-Président	Ludovic GOBLET
10 ^{ème} Vice-Président	Pascal DEKYDTSPOTTER
11 ^{ème} Vice-Président	Geoffrey CROCHET
Conseiller délégué	Pierre-Fabien PELLETIER
Conseillère déléguée	Anna-Maria LEMAIRE
Conseiller délégué	Benoît DUBUISSON
Conseiller délégué	Bernard LENGLET
Conseiller délégué	Michel DESTOMBES

Les conseillers communautaires actuels représentant les communes sont :

Communes	Délégués communautaires	Communes	Délégués communautaires
Acheux-en-Amiénois	Anna-Maria LEMAIRE	Colincamps	Maxence DE BRETAGNE
Albert	Isabelle BETRANCOURT	Contalmaison	Jocelyne GOUGEON
Albert	Virginie CARON	Courcelette	Michel DACHEUX
Albert	Patrick CAUCHEFER	Courcelles-au-Bois	Emilie BEGYN
Albert	Chantal COELHA	Curlu	Patrick SENEZ
Albert	Malika COTRELLE	Dernancourt	Sylvain LEQUEUX
Albert	Geoffrey CROCHET	Eclusier-Vaux	Laëtitia DEHAN
Albert	Claude DECAUCHY	Englebelmer	Emilie BRUGE
Albert	Alain DEGARDIN	Etinehem-Méricourt	Franck BEAUVARLET
Albert	Denis DELACROIX	Forceville-en-Amiénois	Frédéric LEFEBVRE
Albert	Mathieu DELAPORTE	Fricourt	Sophie BONNIÈRE
Albert	Emmanuel DUCLAY	Frise	Bernard LENGLET
Albert	Céline GRICOURT- DELAMOTTE	Grandcourt	Maryse VANSUYT
Albert	Aurélien HERBET	Harponville	Christophe LEMAITRE
Albert	Olena KYRYCHENKA	Hédauville	Patrice BASSERIE
Albert	Maxime LAJEUNESSE	Hérissart	Thibault PETIT
Albert	Elina MAINGUEUX	Irles	Régis PHILIPPE
Albert	Cédric PARQUET	La Neuville-lès-Bray	Benoît DUBUISSON
Albert	Cathy RIBEIRO-DHERET	Laviéville	Michel WATELAIN
Albert	Marion ROCHOY	Léalvillers	Véronique COZETTE
Albert	Sandrine RYS-DUMOULIN	Louvencourt	Michèle ARCHELIN
Albert	Jéromine SOLON	Mailly-Maillet	Eric LOBEL
Albert	Aurélien TERNEL	Maricourt	Michaël CAMUS
Albert	Vincent TERRY	Marieux	Hervé BAYARD
Albert	Cathy VIMEUX	Méaulte	Jean-Michel FOURNIER
Arquèves	Christophe DELORAINÉ	Méaulte	Claudine HOUDART

Communes	Délégués communautaires	Communes	Délégués communautaires
Auchonvillers	Cyril CARNEL	Méaulte	Philippe MASSON
Authie	Pierre-Fabien PELLETIER	Mesnil-Martinsart	Roger ROUSSEL
Authuille	Fabrice COLSON	Millencourt	Julien FAUDE
Aveluy	Christophe BUISSET	Miraumont	René DELATTRE
Bayencourt	Frédéric DESCAMPS	Montauban-de-Picardie	Annabel PARUCH
Bazentin	Tanguy FOURDINIER	Morlancourt	Michel DESTOMBES
Beaucourt-sur-l'Ancre	Jean-Claude CHAVATTE	Ovillers-la-Boisselle	Régis MARGOTIN
Beaumont-Hamel	Agnès LAVAQUERIE	Pozières	Pascal CHALIER
Bécardel-Bécourt	Yves CHATEL	Puchevillers	Pascal DEKYDTSPOTTER
Bertrancourt	Lolita DELEAU	Pys	Vincent PHILIPPE
Bouzincourt	Michel LETESSE	Raincheval	Johan DUPONT
Bray-sur-Somme	Dolorès BOCHU	Saint-Léger-les-Authie	Franck CAILLERET
Bray-sur-Somme	Ludovic GOBLET	Senlis-le-Sec	Geneviève LEBAILLY
Bray-sur-Somme	François LAINE	Suzanne	Ludovic RYCKELYNCK
Buire-sur-l'Ancre	Jean-Christian RUIN	Thiepval	Nicolas POTIÉ
Bus-les-Artois	Bernadette POMBOURG	Thièvres	Carine JOUY
Cappy	Gérard LEGRAND	Toutencourt	Jean-Pierre CARPI
Carnoy-Mametz	Kévin DENEUX	Varenes	Sylvie BROOD
Chuignolles	Jean-Marc MAILLARD	Vauchelles-les-Authie	Joris LEDOUX
Coigneux	Alain LAIGNEL	Ville-sur-Ancre	Francis BOURGUIGNON

1.1.6 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

Il n'existe pas de CCSPL pour l'exercice 2025.

1.1.7 Règlements de service

Pour l'exercice 2025, quatre règlements de service eau potable sont en vigueur sur le territoire de la Communauté de Communes (un règlement de service par contrat de concession).



Les règlements de service sont disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes, www.paysducoquelicot.com


1.1.8 Schéma directeur

La Communauté de Communes a lancé le 9 février 2018 l'étude diagnostique des différents services d'eau potable du territoire de l'intercommunalité.

Le rendu de cette étude diagnostique au second semestre 2019 a permis d'aboutir à un schéma directeur permettant la planification de travaux hiérarchisés.

L'ensemble de ces travaux sont programmés en trois phases, court terme, moyen terme et long terme :

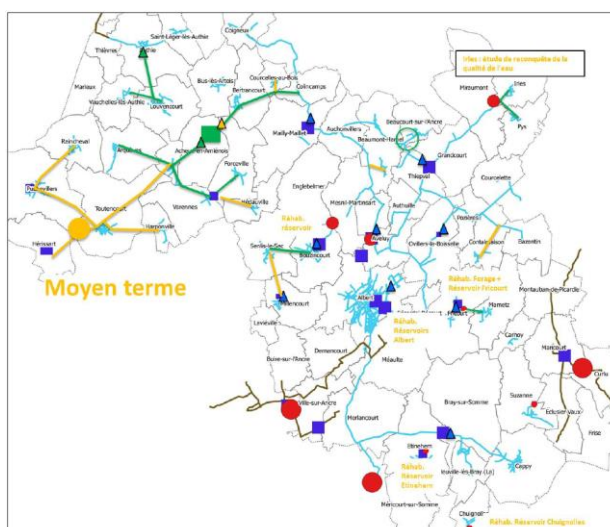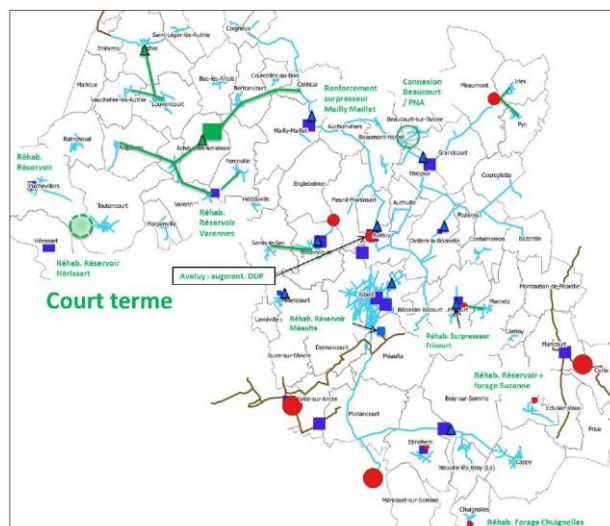

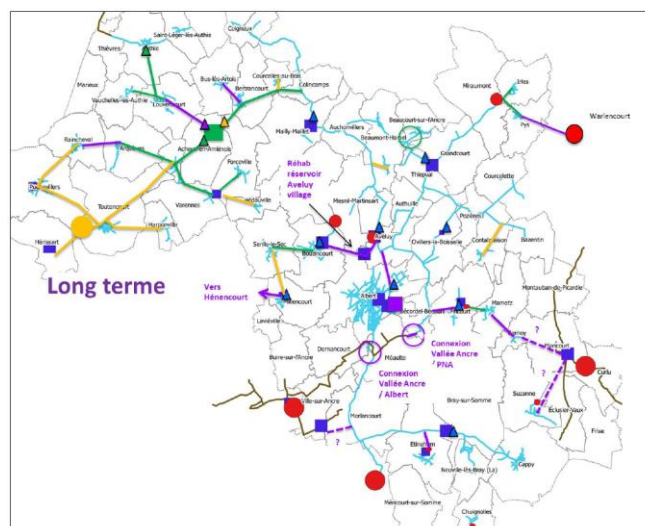

En 2020, il a été entrepris une étude complémentaire de modélisation hydraulique du réseau couvrant le territoire de la Communauté de Communes. Les résultats ont permis de confirmer et préciser les travaux à réaliser.

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en délégation de service public avec les entreprises SAUR et Eau du Coquelicot (VEOLIA Eau) via quatre contrats.

1.2.1 Déléguataires

La carte ci-après indique le délégataire eau potable de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot par commune :



1.2.2 Contrats de délégation

Le tableau ci-après décrit les quatre contrats de concession de service public :

	Bray-sur-Somme	Cappy	La Neuville-lès-Bray	61 autres communes
Délégué à				
Début du contrat	1 ^{er} septembre 2009	1 ^{er} janvier 2015	1 ^{er} juillet 2013	1 ^{er} janvier 2025
Échéance du contrat	31 décembre 2027	31 décembre 2029	30 juin 2028	31 décembre 2034
Nombre d'abonnés	622	303	157	12 831


1.3 Estimation de la population desservie (indicateur D101.0)

Le service public d'eau potable dessert **27 777 habitants** au 31 décembre 2025.

La répartition des habitants par commune est la suivante :

	Nombre d'habitants en 2022	Nombre d'habitants en 2023	Nombre d'habitants en 2024	Nombre d'habitants en 2025
Acheux-en-Amiénois	592	584	590	596
Albert	9 945	9 983	9 955	9 820
Arquèves	158	154	154	155
Auchonvillers	147	137	131	125
Authie	275	276	271	267
Authuille	163	163	162	158
Aveluy	526	533	539	544
Bayencourt	80	79	77	76
Bazentin	78	78	81	83
Beaucourt-sur-l'Ancre	92	91	91	92
Beaumont-Hamel	208	204	202	202
Bécordel-Bécourt	158	157	155	157
Bertrancourt	215	216	216	214
Bouzincourt	554	552	549	548
Bray-sur-Somme	1 282	1 258	1 258	1 230
Buire-sur-l'Ancre	312	308	304	300
Bus-les-Artois	131	133	135	138
Cappy	553	553	553	553
Carnoy-Mametz	296	297	287	273
Chuignolles	151	150	150	149
Coigneux	51	51	55	51
Colincamps	89	89	89	84
Contalmaison	117	120	122	124
Courcelette	156	156	154	153
Courcelles-au-Bois	75	72	71	70
Curlu	173	149	159	160
Dernancourt	573	561	546	528
Eclusier-Vaux	85	81	86	109
Englebelmer	305	311	305	296
Etinehem-Méricourt (pour la partie Etinehem)	599	603	604	388
Forceville-en-Amiénois	179	176	171	167
Fricourt	494	496	486	473
Grandcourt	178	178	178	178
Harponville	176	176	175	175

Hédauville	117	112	111	108
Hérissart	694	726	752	766
Irles	123	126	130	122
La Neuville-lès-Bray	256	256	256	263
Laviéville	173	172	169	170
Léalvillers	166	165	163	159
Louvencourt	299	302	307	298
Mailly-Maillet	637	648	653	644
Maricourt	178	180	179	182
Marieux	130	133	134	131
Méaulte	1 281	1 284	1 288	1 301
Mesnil-Martinsart	239	238	240	241
Millencourt	209	210	209	204
Miraumont	667	664	648	638
Montauban-de-Picardie	214	237	216	217
Morlancourt	369	371	379	385
Ovillers-la-Boisselle	440	436	434	431
Pozières	269	265	263	262
Puchevillers	559	559	558	564
Pys	122	123	124	126
Raincheval	277	277	272	268
Saint-Léger-les-Authie	83	80	77	74
Senlis-le-Sec	310	316	320	323
Suzanne	196	197	196	195
Thiepval	126	126	125	129
Thièvres	63	64	62	58
Toutencourt	444	439	431	248
Varennnes	219	219	220	221
Vauchelles-les-Authie	140	139	137	136
Ville-sur-Ancre	269	264	271	277
Total	28 435	28 453	28 385	27 777

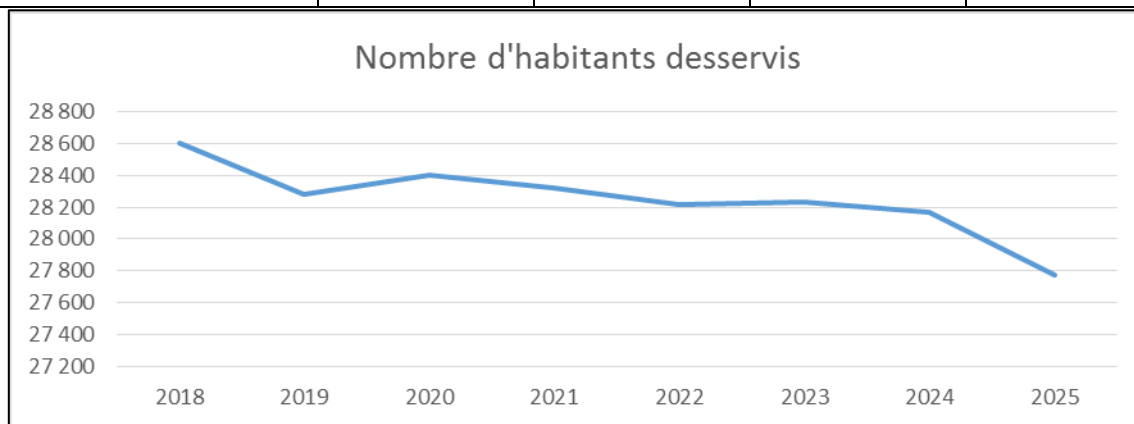


1.4 Nombre d'abonnés

Le service public d'eau potable dessert **13 913 abonnés** au 31 décembre 2025.

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

	Nombre d'abonnés en 2023	Nombre d'abonnés en 2024	Nombre d'abonnés en 2025	Variation du nombre d'abonnés entre 2023 et 2024	Variation du nombre d'abonnés entre 2024 et 2025
Acheux-en-Amiénois	267	267	274	0,00%	+2,62%
Albert	4 855	4 870	4 900	+0,31%	+0,62%
Arquèves	79	79	78	0,00%	-1,27%
Auchonvillers	60	60	61	0,00%	+1,67%
Authie	122	120	120	-1,64%	0,00%
Authuille	91	92	91	+1,10%	-1,09%
Aveluy	269	271	271	+0,74%	0,00%
Bayencourt	30	30	30	0,00%	0,00%
Bazentin	40	40	41	0,00%	+2,50%
Beaucourt-sur-l'Ancre	54	54	51	0,00%	-5,56%
Beaumont-Hamel	105	106	107	+0,95%	+0,94%
Bécordel-Bécourt	77	77	79	0,00%	+2,60%
Bertrancourt	120	118	118	-1,67%	0,00%
Bouzincourt	270	270	270	0,00%	0,00%
Bray-sur-Somme	625	622	622	-0,48%	0,00%
Buire-sur-l'Ancre	148	146	147	-1,35%	+0,68%
Bus-les-Artois	85	85	84	0,00%	-1,18%
Cappy	304	304	303	0,00%	-0,33%
Carnoy-Mametz	134	138	137	+2,99%	-0,72%
Chuignolles	78	79	80	+1,28%	+1,27%
Coigneux	27	27	27	0,00%	0,00%
Colincamps	41	41	42	0,00%	+2,44%
Contalmaison	53	53	52	0,00%	-1,89%
Courcelette	79	79	81	0,00%	+2,53%
Courcelles-au-Bois	36	37	36	+2,78%	-2,70%
Curlu	84	87	85	+3,57%	-2,30%
Dernancourt	243	240	243	-1,23%	+1,25%
Eclusier-Vaux	74	78	78	+5,41%	0,00%
Englebelmer	132	130	133	-1,52%	+2,31%
Etinehem-Méricourt (pour la partie Etinehem)	191	185	189	-3,14%	+2,16%

Forceville-en-Amiénois	89	89	89	0,00%	0,00%
Fricourt	224	222	224	-0,89%	+0,90%
Grandcourt	84	83	84	-1,19%	+1,20%
Harponville	94	97	95	+3,19%	-2,06%
Hédauville	63	63	63	0,00%	0,00%
Hérissart	339	337	337	-0,59%	0,00%
Irles	58	58	56	0,00%	-3,45%
La Neuville-lès-Bray	151	153	157	+1,32%	+2,61%
Laviéville	67	69	69	+2,99%	0,00%
Léalvillers	77	76	75	-1,30%	-1,32%
Louvencourt	141	142	142	+0,71%	0,00%
Mailly-Maillet	305	306	301	+0,33%	-1,63%
Maricourt	94	94	95	0,00%	+1,06%
Marieux	56	57	56	+1,79%	-1,75%
Méaulte	632	636	639	+0,63%	+0,47%
Mesnil-Martinsart	125	125	123	0,00%	-1,60%
Millencourt	99	98	98	-1,01%	0,00%
Miraumont	332	334	335	+0,60%	+0,30%
Montauban-de-Picardie	99	102	102	+3,03%	0,00%
Morlancourt	191	191	190	0,00%	-0,52%
Ovillers-la-Boisselle	192	191	191	-0,52%	0,00%
Pozières	120	119	120	-0,83%	+0,84%
Puchevillers	246	244	244	-0,81%	0,00%
Pys	54	55	54	+1,85%	-1,82%
Raincheval	136	137	139	+0,74%	+1,46%
Saint-Léger-les-Authie	53	52	52	-1,89%	0,00%
Senlis-le-Sec	140	144	141	+2,86%	-2,08%
Suzanne	136	136	138	0,00%	+1,47%
Thiepval	58	55	56	-5,17%	+1,82%
Thièvres	27	27	26	0,00%	-3,70%
Toutencourt	259	256	251	-1,16%	-1,95%
Varennnes	105	105	105	0,00%	0,00%
Vauchelles-les-Authie	78	78	77	0,00%	-1,28%
Ville-sur-Ancre	157	156	159	-0,64%	+1,92%
Total	13 854	13 872	13 913	+0,13%	+0,30%

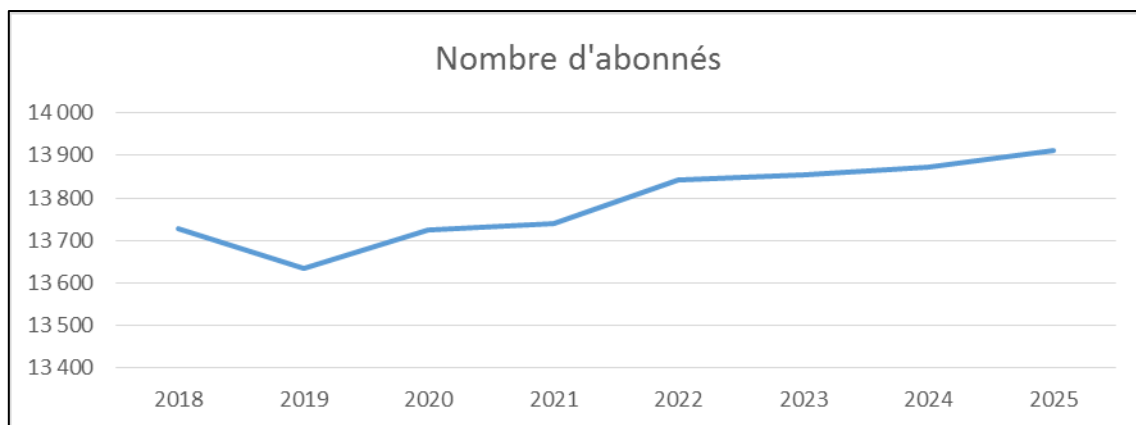

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **36,06 abonnés / km** au 31 décembre 2024 (35,86 abonnés / km au 31 décembre 2024).


Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de **2,00 habitants / abonné** au 31 décembre 2024 (2,05 habitants / abonné au 31 décembre 2024).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de **85,05 m³ / abonné** au 31 décembre 2024 (89,60 m³ / abonné au 31 décembre 2024).

1.5 Eaux brutes


1.5.1 Prélèvements sur les ressources en eau

Le service public d'eau potable prélève **100%** d'eaux souterraines pour un volume de **1 431 300 m³** pour l'exercice 2025 (1 395 833 m³ pour l'exercice 2024).

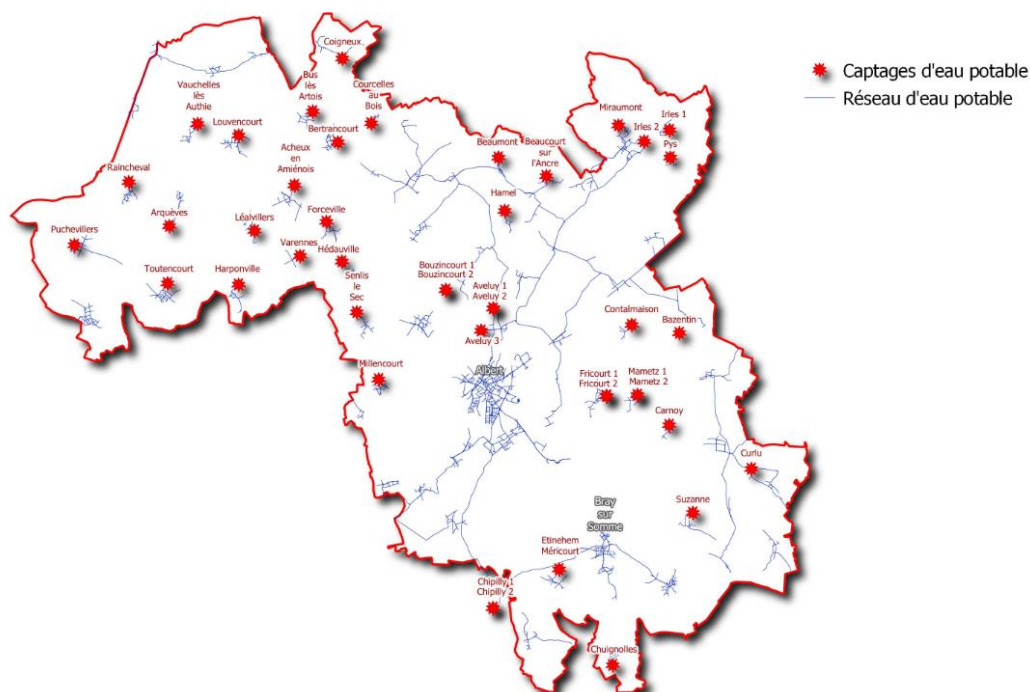

	Indice BSS	Coordonnées Lambert: X(m) Y(m) Z(m)			Date de création	Profondeur de l'ouvrage (m)	Hauteur de la nappe (m)	Date de la DUP	Débit DUP (m ³ /h)	Débit DUP (m ³ /j)	Volume pompé en 2023	Volume pompé en 2024	Volume pompé en 2025
Acheux-en-Amiénois	00395X0008	666750	6997800	148	1933	77	52,5	30/12/2004	10	140	29 647	30 192	33 516
Arquèves	00348X0007	661494	6996073	120	1916	108	31,4	Aucune	0	0	8 625	8 005	6 728
Aveluy	00472X0109	675128	6992573	87,6	2011	55	28,62	15/01/2010	120	1800	319 648	315 391	337 600
	00472X0110	675099	6992557	88	2011	55	28,09						
Beaucourt-sur-l'Ancre	00356X0001	677345	6998189	108	1931	65,5	37,4	18/10/2007	10	80	12 232	11 834	11 451
Beaumont-Hamel	00356X0006	675334	6998918	131	1931	79	44,7	26/04/2007	9	40	0	0	0
Beaumont-Hamel	00356X0004	675596	6996723	118	1932	70	44,9	26/04/2007	8	30	4 310	3 420	3 544
Bertrancourt	00355X0017	66562	6999616	150	1935	80	46,9	30/12/2004	10	72	7 646	8 442	9 520
Bouzincourt	00472X0071	673134	6993410	97	1990	54	34,1	13/07/1995	100	2 000	31 664	31 751	33 166
	00472X0072	673103	6993250	100	1990	54	36,7	13/07/1995	100				
Bus-les-Artois	00395X0021	667512	7000887	140	1935	39,8	36,35	26/10/2006	8	90	6 671	6 875	6 826
Carnoy	00473X0007	682505	6987704	108	1938	98,7	53,5	30/12/2004	5	35	5 708	6 135	10 389
Chipilly	00476X0046	675122	6979999	41	1997	30	10,11	04/08/1998	150	7000	745 102	720 887	709 203
	00476X0047	675112	6979989	41	1997	30	10,07		150				
Chuignolles	00477X0004	680126	6977574	82	1933	94	46,6	25/11/2004	5	60	6 601	6 347	6 668
Coigneux	00395X0035	668802	7003068	110	1991	27	7,69	20/11/1998	22	20	0	0	0
Contalmaison	00473X0023	680950	6991922	133	1930	102	58	25/11/2004	6	60	4 800	4 034	4 682
Courcelles-au-Bois	00395X0019	669961	700405	149	1932	68	41,3	23/12/2002	5	50	3 415	3 425	4 504
Etinehem-Méricourt	00476X0016	677878	6981607	65	1962	48	34,8	21/05/2012	11	140	18 097	15 987	19 660

Forceville	00355X0012	668098	6996257	128	1934	50,35	45	27/12/2006	12	95	21 775	18 648	20 206
Fricourt	00473X0051	679872	6988931	75	2007	45	22,1	24/03/2011	12	150	27 570	24 286	30 209
Harponville	00348X0001	664387	6993635	128	1932	82,5	62,25	26/09/2006	5	120	8 182	10 566	12 998
Hédauville	00355X0004	668730	6994589	119	1962	81	44,05	27/11/2006	8	60	7 329	6 879	7 137
Irlès	00357X0013	682538	7000122	105	1928	37,7	24,2	06/11/1989	9	30	0	0	0
Irlès PNA	00357X0052	681487	6999605	90	1978	34,5	1,9		300	4 500	947	0	811
Léalvillers	00348X0003	665057	6995882	151,5	1932	75,8	67,1	12/01/2006	10	70	5 848	6 072	6 863
Louvencourt	00348X0021	664400	6999892	137	1931	49	42,45	03/05/2006	4	100	20 445	20 324	20 114
Mametz	Non répertorié	681111	6988980	100	2005	Inconnue	47,6	Aucune	0	0	10 137	9 933	5 440
Millencourt	00471X0004	670284	6989621	101	1933	102,5	46	29/10/1997	10	50	10 445	11 697	14 358
Miraumont	00357X0010	680367	7000316	114	1929	45	32	Aucune	0	0	0	0	0
Puchevillers	00347X0001	657473	6995276	134	1953	72,2	60,85	Aucune	0	0	29 848	25 547	25 107
Pys	00357X0012	682573	6998975	115	1933	70	34,3	27/03/2006	9	50	167	0	0
Raincheval	00348X0008	659768	6997939	119	1932	70,5	37,55	29/10/1997	10	240	17 627	11 032	12 336
Senlis-le-Sec	00471X0009	669372	6992451	108	1932	85	42,6	29/03/2005		95	16 413	14 628	11 657
Suzanne	00473X0006	683520	6984004	90,8	1928	80	51,1	05/11/2001	13	140	11 196	11 439	16 937
Toutencourt	00348X0002	661404	6993671	88	1937	35,2	30,1	05/04/2006	17	150	25 412	25 326	25 793
Varennès	00355X0006	666980	6994825	144	1933	70	63,5	27/03/2006	10	100	14 794	14 461	15 748
Vauchelles-les-Authie	00348X0028	662672	7000387	164	1935	75	48,3	18/01/2006	15	100	6 687	12 270	8 129
Total											1 438 988	1 395 833	1 431 300

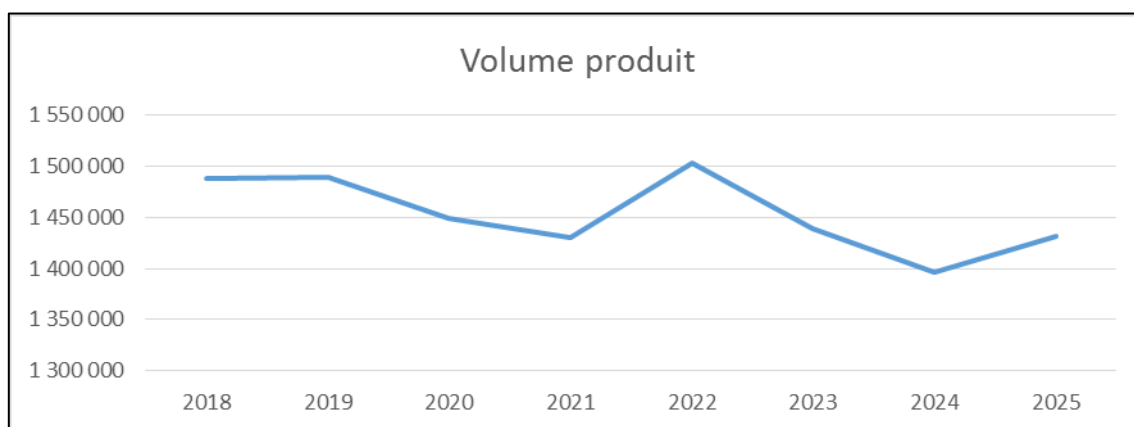

1.5.2 Achats d'eaux brutes

Le service n'achète pas d'eaux brutes.

1.6 Eaux traitées


Afin de connaître les performances du réseau, il convient de connaître les flux d'eau dans le service :

1.6.1 Production (V1)

Le service a 35 stations de traitement :

	Traitement	Volume pompé en 2023	Volume pompé en 2024	Volume pompé en 2025
Acheux-en-Amiénois	Chlore gazeux	29 647	30 192	33 516
Arquèves	Chlore liquide	8 625	8 005	6 728
Aveluy	Chlore gazeux	319 648	315 391	337 600
Beaucourt-sur-l'Ancre	Chlore liquide	12 232	11 834	11 451
Beaumont-Hamel	Chlore liquide	0	0	0
Beaumont-Hamel	Chlore liquide	4 310	3 420	3 544
Bertrancourt	Chlore liquide	7 646	8 442	9 520
Bouzincourt	Chlore gazeux	31 664	31 751	33 166
Bus-les-Artois	Chlore liquide	6 671	6 875	6 826
Carnoy	Chlore liquide	5 708	6 135	10 389
Chipilly	Chlore gazeux	745 102	720 887	709 203
Chuignolles	Chlore liquide	6 601	6 347	6 668
Coigneux	Chlore gazeux	0	0	0
Contalmaison	Chlore liquide	4 800	4 034	4 682
Courcelles-au-Bois	Chlore liquide	3 415	3 425	4 504
Etinehem-Méricourt	Chlore liquide	18 097	15 987	19 660
Forceville	Chlore liquide	21 775	18 648	20 206
Fricourt	Chlore gazeux	27 570	24 286	30 209
Harponville	Chlore liquide	8 182	10 566	12 998
Hédauville	Chlore liquide	7 329	6 879	7 137
Irles	Chlore liquide	0	0	0
Irles PNA	Chlore gazeux	947	0	811
Léalvillers	Chlore liquide	5 848	6 072	6 863
Louvencourt	Chlore liquide	20 445	20 324	20 114
Mametz	Chlore liquide	10 137	9 933	5 440
Millencourt	Chlore gazeux	10 445	11 697	14 358
Miraumont	Chlore gazeux	0	0	0
Puchevillers	Chlore liquide	29 848	25 547	25 107
Pys	Chlore liquide	167	0	0
Raincheval	Chlore gazeux	17 627	11 032	12 336
Senlis-le-Sec	Chlore gazeux	16 413	14 628	11 657
Suzanne	Chlore liquide	11 196	11 439	16 937
Toutencourt	Chlore liquide	25 412	25 326	25 793

Varennnes	Chlore liquide	14 794	14 461	15 748
Vauchelles-les-Authie	Chlore liquide	6 687	12 270	8 129
Total		1 438 988	1 395 833	1 431 300

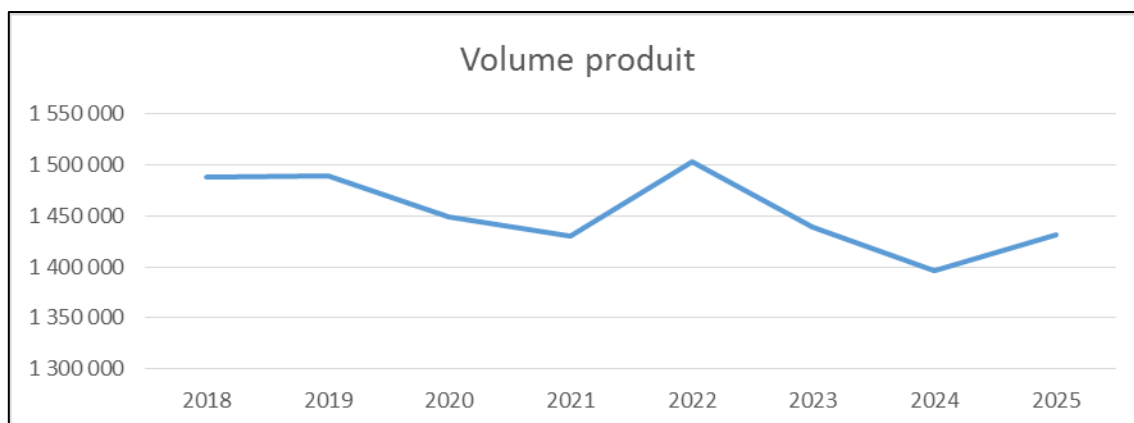


Le volume total produit (V1) est de **1 431 300 m³**.

1.6.2 Imports d'eaux traitées (V2)

Le service importe de l'eau traitée depuis différents services voisins :

Import depuis	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Syndicat mixte du Bois Saint-Pierre	26 562 m ³	26 094 m ³	28 112 m ³	29 615 m ³
Communauté de Communes du Val de Somme	144 694 m ³	147 054 m ³	138 450 m ³	140 746 m ³
SIAEP de Rubempré	32 720 m ³	32 955 m ³	28 089 m ³	21 501 m ³
SIADep de la Région de Pas-en-Artois	40 025 m ³	44 476 m ³	51 857 m ³	36 457 m ³
SIAEP de Combles	63 225 m ³	50 933 m ³	52 410 m ³	56 127 m ³
SIESA	6 888 m ³	3 715 m ³	11 270 m ³	3 967 m ³
Total	314 114 m³	306 230 m³	310 188 m³	288 413 m³

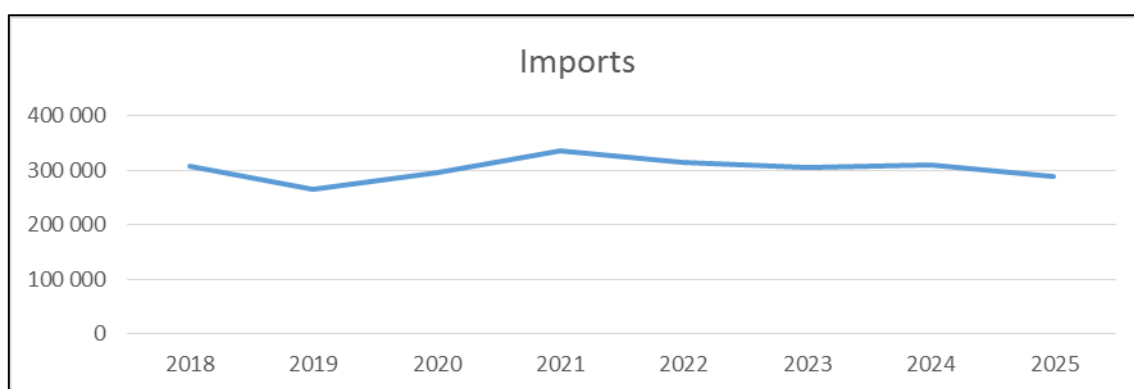


Le volume total d'achats d'eaux traitées (V2) est de **288 413 m³**.

1.6.3 Exports d'eaux traitées (V3)

Le service exporte de l'eau traitée vers différents services voisins :

Export vers	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2024
Communauté de Communes du Val de Somme	81 311 m ³	60 786 m ³	65 448 m ³	67 615 m ³
SIADep de la Région de Pas-en-Artois	28 028 m ³	25 997 m ³	39 031 m ³	25 589 m ³
SIAEP de Combles	15 600 m ³	14 172 m ³	14 990 m ³	19 322 m ³
SIESA	44 735 m ³	38 501 m ³	41 431 m ³	30 403 m ³
Total	169 669 m³	139 456 m³	160 900 m³	142 929 m³

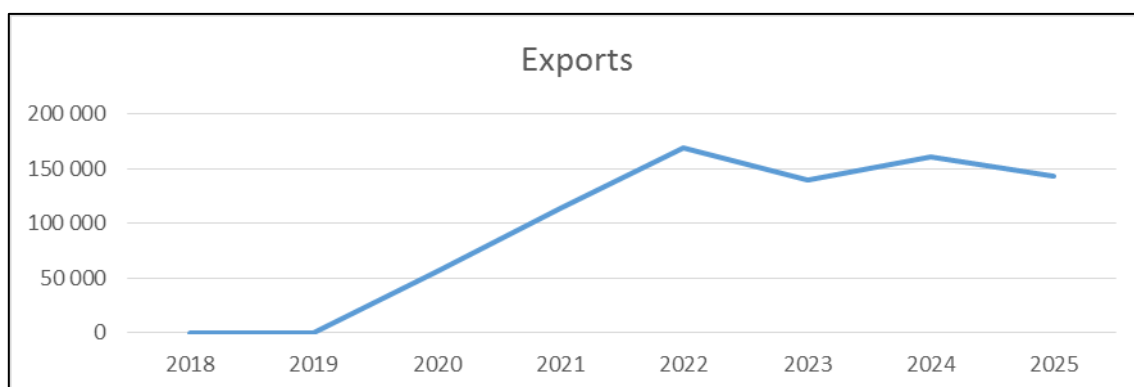


Le volume total de ventes d'eaux traitées (V3) est de **142 929 m³**.

1.6.4 Volume mis en distribution (V4)

Le volume mis en distribution correspond à :

$$\begin{aligned}\text{Volume mis en distribution (V4)} &= \text{Production (V1)} + \text{Imports (V2)} - \text{Exports (V3)} \\ &= V1 + V2 - V3 \\ &= 1\,431\,300 \text{ m}^3 + 288\,413 \text{ m}^3 - 142\,929 \text{ m}^3 \\ &= 1\,576\,784 \text{ m}^3\end{aligned}$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Volume mis en distribution	1 646 982 m ³	1 605 762 m ³	1 545 121 m ³	1 576 784 m ³

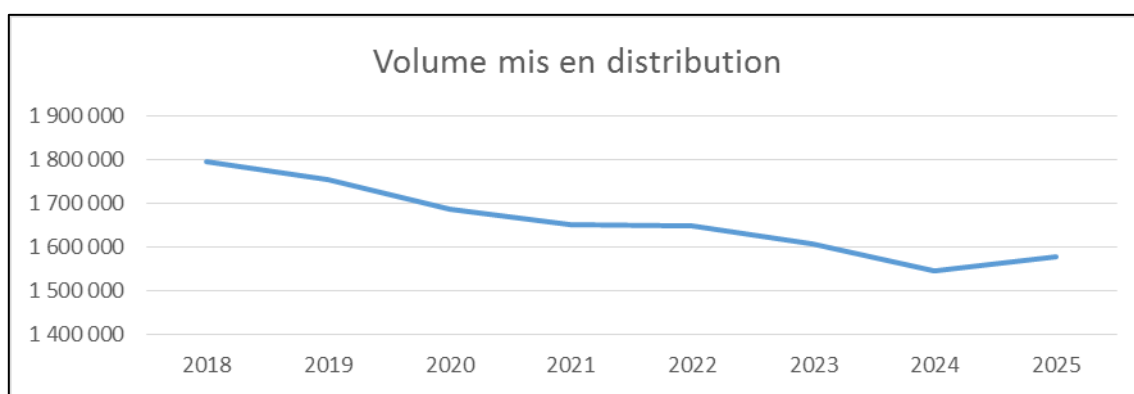


Le volume mis en distribution (V4) est de **1 576 784 m³**.

1.6.5 Volume consommé autorisé (V6)

Le volume consommé autorisé (V6) est de **1 215 423 m³**.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Volume consommé autorisé	1 320 906 m ³	1 295 107 m ³	1 266 843 m ³	1 215 423 m ³

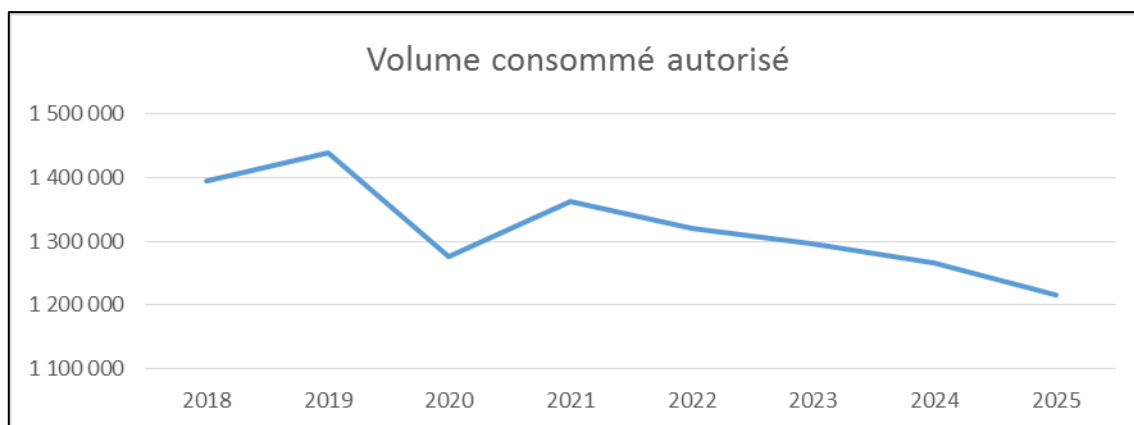

1.6.6 Pertes (V5)

Les pertes d'eau correspondent à :

Pertes (V5) = Volume mis en distribution (V4) - Volume consommé autorisé (V6)


= V4 - V6

= 1 576 784 m³ - 1 215 423 m³

= 361 361 m³

Le volume total des pertes d'eau (V5) est estimé à **361 361 m³**.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Pertes	326 076 m ³	310 655 m ³	278 278 m ³	361 361 m ³

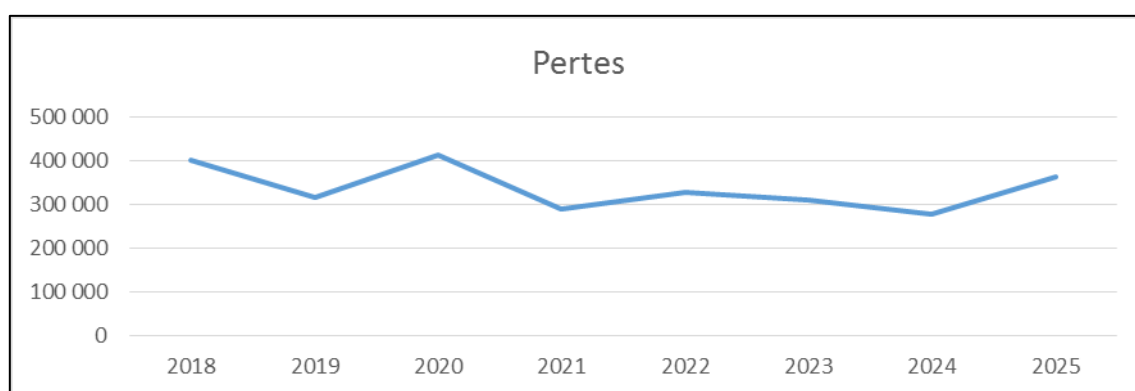


1.6.7 Consommations comptabilisées (V7)

Les consommations comptabilisées sont :

	Volume consommé en 2023	Consommation moyenne par abonné en 2023	Volume consommé en 2024	Consommation moyenne par abonné en 2024	Volume consommé en 2025	Consommation moyenne par abonné en 2025
Acheux-en-Amiénois	27 780	104,04	26 684	99,94	27 378	99,92
Albert	442 738	91,19	442 292	90,82	419 033	85,52
Arquèves	7 277	92,11	6 933	87,76	6 015	77,12
Auchonvillers	7 228	120,47	3 446	57,43	6 155	100,90
Authie	13 692	112,23	12 223	101,86	11 208	93,40
Authuille	11 033	121,24	9 049	98,36	8 484	93,23
Aveluy	18 013	66,96	17 413	64,25	18 383	67,83
Bayencourt	2 317	77,23	1 615	53,83	1 907	63,57
Bazentin	6 947	173,68	6 779	169,48	5 818	141,90
Beaucourt-sur-l'Ancre	10 979	203,31	11 767	217,91	10 107	198,18
Beaumont-Hamel	10 942	104,21	9 838	92,81	9 296	86,88
Bécondel-Bécourt	6 242	81,06	6 538	84,91	6 710	84,94
Bertrancourt	6 780	56,50	7 097	60,14	7 488	63,46
Bouzincourt	23 018	85,25	23 667	87,66	22 984	85,13
Bray-sur-Somme	52 810	84,50	50 914	81,86	53 671	86,29
Buire-sur-l'Ancre	15 897	107,41	16 828	115,26	15 219	103,53
Bus-les-Artois	5 714	67,22	6 565	77,24	5 678	67,60
Cappy	23 149	76,15	23 082	75,93	24 062	79,41
Carnoy-Mametz	13 436	100,27	12 998	94,19	13 794	100,69
Chuignolles	5 604	71,85	5 459	69,10	5 387	67,34
Coigneux	1 194	44,22	1 411	52,26	1 684	62,37
Colincamps	5 134	125,22	3 753	91,54	6 747	160,64
Contalmaison	4 055	76,51	4 146	78,23	3 650	70,19
Courcellette	8 172	103,44	5 058	64,03	6 206	76,62
Courcelles-au-Bois	3 809	105,81	3 536	95,57	3 227	89,64
Curly	5 808	69,14	7 243	83,25	5 301	62,36
Dernancourt	20 360	83,79	22 427	93,45	18 755	77,18
Eclusier-Vaux	4 093	55,31	6 024	77,23	3 486	44,69
Englebelmer	10 499	79,54	10 863	83,56	12 267	92,23
Etinehem-Méricourt (pour la partie Etinehem)	16 880	88,38	16 256	87,87	14 259	75,44
Forceville-en-Amiénois	15 865	178,26	15 739	176,84	15 463	173,74
Fricourt	19 007	84,85	18 346	82,64	17 788	79,41
Grandcourt	11 268	134,14	10 596	127,66	9 445	112,44
Harponville	8 229	87,54	6 469	66,69	9 676	101,85

Hédauville	5 894	93,56	6 523	103,54	6 863	108,94
Hérissart	28 733	84,76	25 391	75,34	24 036	71,32
Irles	12 894	222,31	13 274	228,86	5 869	104,80
La Neuville-lès-Bray	11 168	73,96	10 620	69,41	11 565	73,66
Laviéville	6 072	90,63	6 853	99,32	8 288	120,12
Léalvillers	5 984	77,71	5 807	76,41	6 073	80,97
Louvencourt	17 467	123,88	13 231	93,18	15 641	110,15
Mailly-Maillet	25 540	83,74	24 962	81,58	24 009	79,76
Maricourt	9 495	101,01	8 379	89,14	8 250	86,84
Marieux	4 096	73,14	4 803	84,26	4 516	80,64
Méaulte	60 826	96,24	62 299	97,95	57 379	89,79
Mesnil-Martinsart	11 373	90,98	10 397	83,18	9 815	79,80
Millencourt	7 737	78,15	7 495	76,48	8 206	83,73
Miraumont	36 432	109,73	31 106	93,13	21 848	65,22
Montauban-de-Picardie	9 271	93,65	8 329	81,66	4 536	44,47
Morlancourt	16 779	87,85	15 608	81,72	15 921	83,79
Ovillers-la-Boisselle	16 482	85,84	16 427	86,01	15 354	80,39
Pozières	9 409	78,41	9 748	81,92	10 677	88,98
Puchevillers	24 620	100,08	23 676	97,03	21 470	87,99
Pys	4 028	74,59	4 510	82,00	4 955	91,76
Raincheval	11 071	81,40	10 152	74,10	8 592	61,81
Saint-Léger-les-Authie	5 868	110,72	5 239	100,75	4 804	92,38
Senlis-le-Sec	10 795	77,11	11 988	83,25	11 577	82,11
Suzanne	9 102	66,93	10 659	78,38	8 467	61,36
Thiepval	4 951	85,36	4 953	90,05	6 061	108,23
Thièvres	2 498	92,52	2 813	104,19	3 009	115,73
Toutencourt	19 846	76,63	24 657	96,32	20 860	83,11
Varennnes	14 035	133,67	13 871	132,10	8 495	80,90
Vauchelles-les-Authie	5 590	71,67	6 233	79,91	5 259	68,30
Ville-sur-Ancre	11 358	72,34	9 840	63,08	14 219	89,43
Total	1 265 383	91,34	1 242 897	89,60	1 183 345	85,05

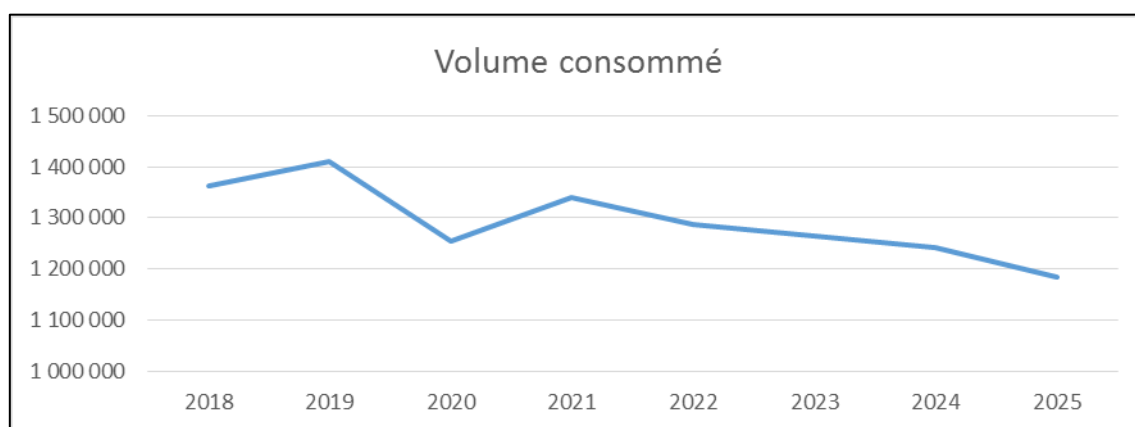

Les consommations comptabilisées (V7) sont de **1 183 345 m³**.

1.6.8 Consommation sans comptage estimée (V8)

La consommation sans comptage estimée est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation. Il s'agit, par exemple, des essais de poteaux incendie, des bornes fontaines sans compteur, les essais du SDIS, les manœuvres incendie, les ouvertures des services des espaces verts sans compteur, les fontaines sans compteur, le lavage de la voirie, etc.

La consommation sans comptage (V8) est estimée à **417 m³**.

1.6.9 Volume de service (V9)

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution. Il s'agit, par exemple, des nettoyages de réservoirs, des purges de réseau, des désinfections après travaux, etc.

Le volume de service (V9) est estimé à **31 661 m³**.

1.7 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 385,831 kilomètres au 31 décembre 2025.

Article 2. Tarification de l'eau

2.1 Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut inclure également une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur etc.).

Lorsqu'une collectivité a choisi de déléguer la gestion du service de l'eau à un opérateur, la part « délégataire » est la part qui revient à cet opérateur. Elle correspond à la rémunération dont celui-ci a besoin pour faire fonctionner le service dans les conditions fixées avec la collectivité.

La part « collectivité » est, quant à elle, intégralement reversée par l'entreprise qui exploite le service public de l'eau à la collectivité. Son montant est principalement utilisé par la collectivité pour les investissements qu'elle finance en matière de distribution d'eau.

Les tarifs applicables aux 1^{er} janvier 2025 et 2026 sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

	2025									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Acheux-en-Amiénois	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Albert	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Arquèves	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Auchonvillers	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Authie	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Authuille	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Aveluy	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bayencourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bazentin	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Beaucourt-sur-l'Ancre	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Beaumont-Hamel	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bécondel-Bécourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bertrancourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bouzincourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bray-sur-Somme	0,00	0,6739	18,58	1,4482	0,2000	0,4000	0,0320	349,07	368,27	3,0689
Buire-sur-l'Ancre	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Bus-les-Artois	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Cappy	0,00	0,6739	35,58	2,0147	0,2600	0,4000	0,0320	441,25	465,52	3,8793
Carnoy-Mametz (pour la partie Carnoy)	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Carnoy-Mametz (pour la partie Mametz)	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Chuignolles	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Coigneux	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806

	2025									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Colincamps	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Contalmaison	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Courcelette	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Courcelles-au-Bois	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Curlu	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Dernancourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Eclusier-Vaux	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Englebelmer	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Etinehem-Méricourt (pour la partie	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Forceville-en-Amiénois	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Fricourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Grandcourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Harponville	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Hédauville	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Hérissart	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Irles	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
La Neuville-lès-Bray	0,00	0,6739	32,42	1,8480	0,2300	0,4000	0,0320	414,49	437,28	3,6440
Laviéville	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Léalvillers	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Louvencourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Mailly-Maillet	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Maricourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806

	2025									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Marieux	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Méaulte	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Mesnil-Martinsart	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Millencourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Miraumont	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Montauban-de-Picardie	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Morlancourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Ovillers-la-Boisselle	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Pozières	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Puchevillers	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Pys	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Raincheval	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Saint-Léger-les-Authie	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Senlis-le-Sec	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Suzanne	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Thiepval	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Thièvres	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Toutencourt	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Varennnes	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Vauchelles-les-Authie	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806
Ville-sur-Ancre	0,00	0,6739	42,00	1,0400	0,0450	0,4000	0,0320	304,91	321,68	2,6806

	2026									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Acheux-en-Amiénois	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Albert	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Arquèves	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Auchonvillers	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Authie	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Authuille	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Aveluy	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bayencourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bazentin	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Beaucourt-sur-l'Ancre	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Beaumont-Hamel	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bécondel-Bécourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bertrancourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bouzincourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bray-sur-Somme	0,00	0,6739	18,99	1,4527	0,1800	0,4000	0,0370	348,22	367,37	3,0615
Buire-sur-l'Ancre	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Bus-les-Artois	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Cappy	0,00	0,6739	36,33	2,0577	0,2600	0,4000	0,0370	447,76	472,39	3,9366
Carnoy-Mametz (pour la partie Carnoy)	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Carnoy-Mametz (pour la partie Mametz)	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Chuignolles	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Coigneux	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069

	2026									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Colincamps	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Contalmaison	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Courcelette	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Courcelles-au-Bois	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Curlu	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Dernancourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Eclusier-Vaux	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Englebelmer	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Etinehem-Méricourt (pour la partie	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Forceville-en-Amiénois	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Fricourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Grandcourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Harponville	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Hédauville	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Hérissart	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Irles	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
La Neuville-lès-Bray	0,00	0,6739	32,70	1,8942	0,2400	0,4000	0,0370	422,11	445,33	3,7111
Laviéville	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Léalvillers	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Louvencourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Mailly-Maillet	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Maricourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069

	2026									
	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie			Total		
	Part fixe collectivité (€)	Part variable collectivité (€/m³)	Part fixe délégataire (€)	Part variable délégataire (€/m³)	Prélèvement sur la ressource en eau (€/m³)	Consommation d'eau potable (€/m³)	Performance eau potable (€/m³)	Montant H.T. 120 m³ (€)	Montant T.T.C. 120 m³ (€)	Prix de l'eau (€/m³)
Marieux	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Méaulte	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Mesnil-Martinsart	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Millencourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Miraumont	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Montauban-de-Picardie	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Morlancourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Ovillers-la-Boisselle	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Pozières	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Puchevillers	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Pys	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Raincheval	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Saint-Léger-les-Authie	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Senlis-le-Sec	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Suzanne	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Thiepval	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Thièvres	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Toutencourt	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Varennnes	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Vauchelles-les-Authie	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069
Ville-sur-Ancre	0,00	0,6739	42,60	1,0549	0,0450	0,4000	0,0370	307,90	324,83	2,7069

Les délibérations fixant les différents tarifs de l'eau sont les suivantes :

- Délibération du 2 décembre 2024 effective à compter du 1^{er} janvier 2025 fixant les tarifs du service d'eau potable ;
- Délibération du 1^{er} décembre 2025 effective à compter du 1^{er} janvier 2026 fixant les tarifs du service d'eau potable.

2.2 Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 1^{er} janvier 2025 et au 1^{er} janvier 2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

	Prix de l'eau 2025 (€/m ³)	Prix de l'eau 2026 (€/m ³)
Acheux-en-Amiénois	2,6806	2,7069
Albert	2,6806	2,7069
Arquèves	2,6806	2,7069
Auchonvillers	2,6806	2,7069
Authie	2,6806	2,7069
Authuille	2,6806	2,7069
Aveluy	2,6806	2,7069
Bayencourt	2,6806	2,7069
Bazentin	2,6806	2,7069
Beaucourt-sur-l'Ancre	2,6806	2,7069
Beaumont-Hamel	2,6806	2,7069
Bécardel-Bécourt	2,6806	2,7069
Bertrancourt	2,6806	2,7069
Bouzincourt	2,6806	2,7069
Bray-sur-Somme	3,0689	3,0615
Buire-sur-l'Ancre	2,6806	2,7069
Bus-les-Artois	2,6806	2,7069
Cappy	3,8793	3,9366
Carnoy-Mametz (pour la partie Carnoy)	2,6806	2,7069
Carnoy-Mametz (pour la partie Mametz)	2,6806	2,7069
Chuignolles	2,6806	2,7069
Coigneux	2,6806	2,7069
Colincamps	2,6806	2,7069
Contalmaison	2,6806	2,7069
Courcelette	2,6806	2,7069
Courcelles-au-Bois	2,6806	2,7069
Curlu	2,6806	2,7069
Dernancourt	2,6806	2,7069
Eclusier-Vaux	2,6806	2,7069
Englebelmer	2,6806	2,7069
Etinehem-Méricourt (pour la partie Etinehem)	2,6806	2,7069
Forceville-en-Amiénois	2,6806	2,7069
Fricourt	2,6806	2,7069
Grandcourt	2,6806	2,7069
Harponville	2,6806	2,7069
Hédauville	2,6806	2,7069
Hérissart	2,6806	2,7069
Irles	2,6806	2,7069
La Neuville-lès-Bray	3,6440	3,7111
Laviéville	2,6806	2,7069
Léalvillers	2,6806	2,7069

Louvencourt	2,6806	2,7069
Mailly-Maillet	2,6806	2,7069
Maricourt	2,6806	2,7069
Marieux	2,6806	2,7069
Méaulte	2,6806	2,7069
Mesnil-Martinsart	2,6806	2,7069
Millencourt	2,6806	2,7069
Miraumont	2,6806	2,7069
Montauban-de-Picardie	2,6806	2,7069
Morlancourt	2,6806	2,7069
Ovillers-la-Boisselle	2,6806	2,7069
Pozières	2,6806	2,7069
Puchevillers	2,6806	2,7069
Pys	2,6806	2,7069
Raincheval	2,6806	2,7069
Saint-Léger-les-Authie	2,6806	2,7069
Senlis-le-Sec	2,6806	2,7069
Suzanne	2,6806	2,7069
Thiepval	2,6806	2,7069
Thièvres	2,6806	2,7069
Toutencourt	2,6806	2,7069
Varennnes	2,6806	2,7069
Vauchelles-les-Authie	2,6806	2,7069
Ville-sur-Ancre	2,6806	2,7069
Moyenne pondérée au volume consommé par commune	2,7320	2,7578 *

* : Calculé sur la base des volumes vendus en 2025

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de **1 183 345 m³** (1 242 897 m³ en 2023).

La facture type d'eau potable et d'assainissement est fournie dans la note liminaire relative au prix de l'eau et l'assainissement.

Article 3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

3.1.1 Synthèse

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, et concernent les prélèvements réalisés par l'ARS dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique.


	Nombre d'analyses réalisées	Nombre d'analyses non conformes
Analyses microbiologiques	252	0
Analyses physicochimiques	204	110


Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{Taux de conformité} = \frac{\text{Nombre de prélèvements réalisés} - \text{Nombre de prélèvements non conformes}}{\text{Nombre de prélèvements réalisés}} \times 100$$

Le taux de conformité est le suivant :

	Taux de conformité
Analyses microbiologiques	100 %
Analyses physicochimiques	46,08 %

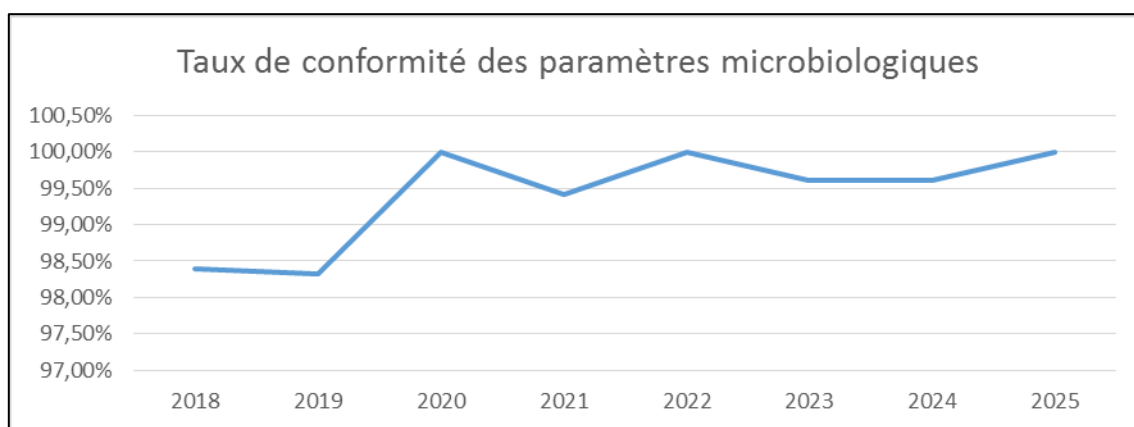

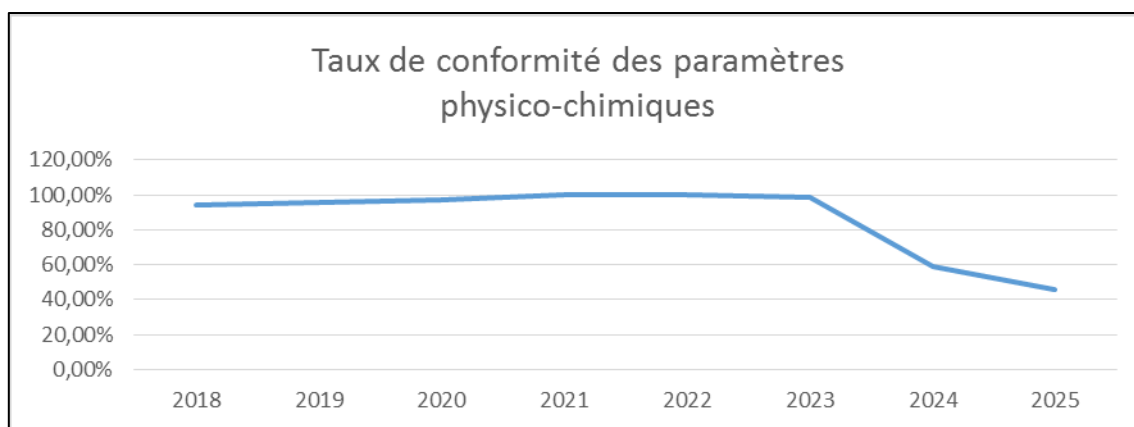

3.1.2 Paramètres microbiologiques (P101.1)

La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de bactéries témoins de contamination fécale. Ces germes, peu dangereux par eux-mêmes, montrent que des micro-organismes pathogènes (comme les staphylocoques, les salmonelles, les entérovirus...) peuvent aussi s'introduire dans le réseau. Leur présence dans l'eau révèle donc un manque de fiabilité des équipements (défaut des captages, dysfonctionnement ou absence des installations de traitement, insuffisance dans l'entretien des ouvrages). Le risque principal est l'apparition de troubles intestinaux (comme des gastro-entérites par exemple) d'autant plus importants que les contaminations sont fréquentes et massives.

Les eaux de distribution doivent respecter scrupuleusement les valeurs suivantes :

Paramètres	Limites de qualité
Escherichia coli (E. coli)	0 / 100ml
Entérocoques	0 / 100ml

Les eaux de distribution doivent satisfaire aux valeurs suivantes :

Paramètres	Références de qualité
Coliformes totaux	0 / 100ml
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores	0 / 100ml
Germes aérobies revivifiables à 22°C	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle
Germes aérobies revivifiables à 37°C	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis,
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est le suivant :

	Nombre de points de la variable	Valeur	Nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions (1)	Oui	15
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		94,81 %	
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	0 à 15 points sous conditions (2)	Oui	12
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose		76,28 %	

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
Total (indicateur P103.2B)	120		97


(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution


Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	98 points	98 points	98 points	97 points

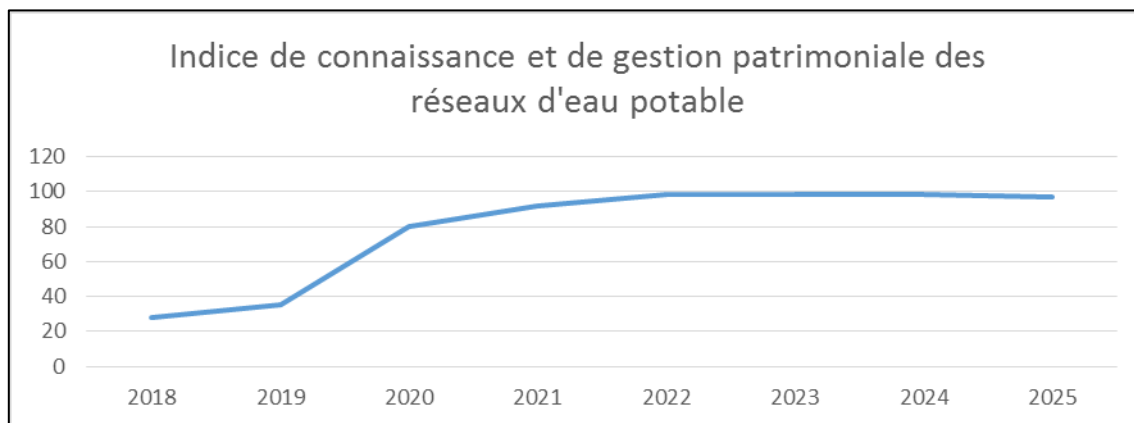

3.3 Indicateurs de performance du réseau

3.3.1 Données de volumes

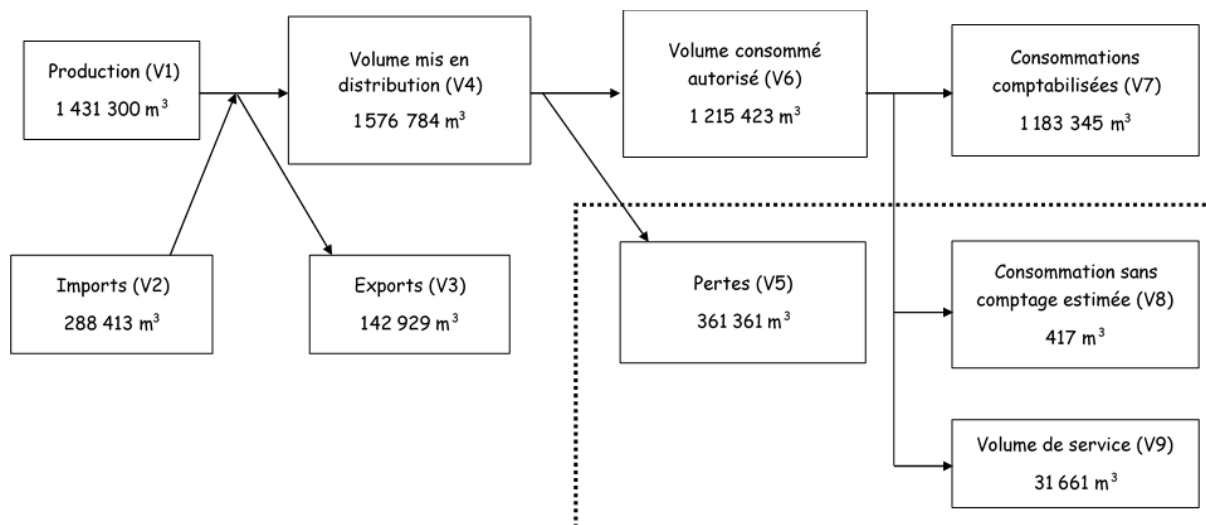

3.3.2 Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement correspond à :

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Exports (V3)} + \text{Volume comptabilisé (V7)} + \text{Consommation sans comptage (V8)} + \text{Volume de service (V9)}}{\text{Production (V1)} + \text{Imports (V2)}} \times 100$$


$$\text{Rendement} = \frac{V3 + V7 + V8 + V9}{V1 + V2} \times 100$$

$$\text{Rendement} = \frac{142\,929 \text{ m}^3 + 1\,183\,345 \text{ m}^3 + 417 \text{ m}^3 + 31\,661 \text{ m}^3}{1\,431\,300 \text{ m}^3 + 288\,413 \text{ m}^3} \times 100$$

Le rendement de réseau moyen est de **78,99 %**.

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	82,05 %	82,20 %	83,69 %	78,99 %

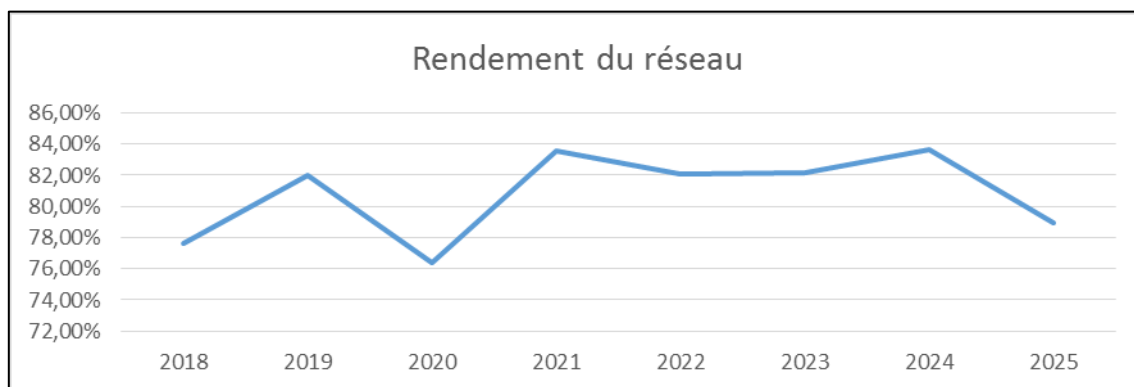

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :


$$\text{Part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{\text{Consommations comptabilisées (V7)}}{\text{Volume mis en distribution (V4)}} \times 100$$

$$\text{Part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{1\,183\,345 \text{ m}^3}{1\,576\,784 \text{ m}^3} \times 100$$

La part du volume vendu parmi le volume mis en distribution est de **75,05 %**.

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Part du volume vendu parmi le volume mis en distribution	78,47 %	78,80 %	80,44 %	75,05 %

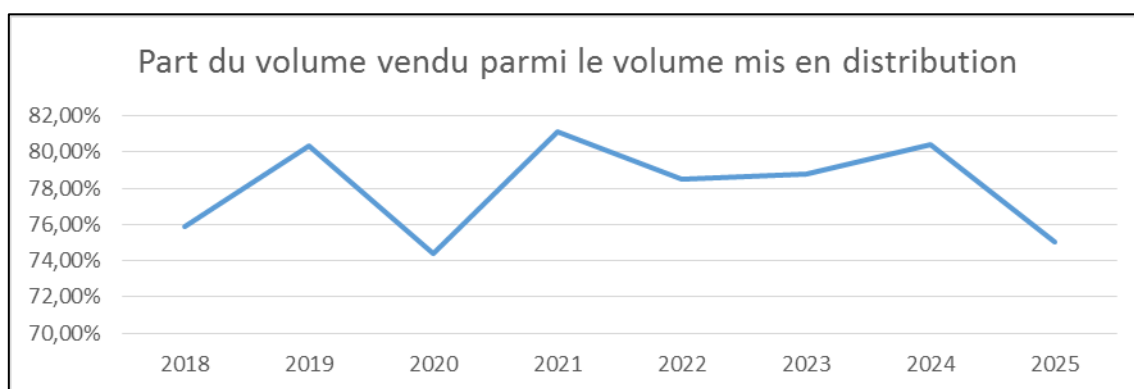

3.3.3 Indice linéaire de consommation

La catégorie de réseau est déterminée par le calcul de l'indice Linéaire de Consommation (ILC) qui est le rapport entre les volumes comptabilisés (exprimés en m³/j) et le linéaire de réseau (exprimé en km) :

$$\text{ILC (m}^3\text{/j/km)} = \frac{\text{Volume consommé autorisé (V6) + Exports (V3)}}{\text{Linéaire de réseau} \times 365}$$


L'étude inter-Agences de l'Eau définit les types de réseau selon les valeurs d'ILC suivantes :

	Indice linéaire de consommation (m ³ /j/km)
Réseau de type rural	ILC < 10
Réseau de type intermédiaire	10 < ILC < 30
Réseau de type urbain	ILC > 30

Pour l'année 2025, l'indice linéaire de consommation est de :

$$\text{ILC (m}^3\text{/j/km)} = 9,65 \text{ m}^3\text{/j/km}$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
ILC (m ³ /j/km)	10,58	10,17	10,11	9,65

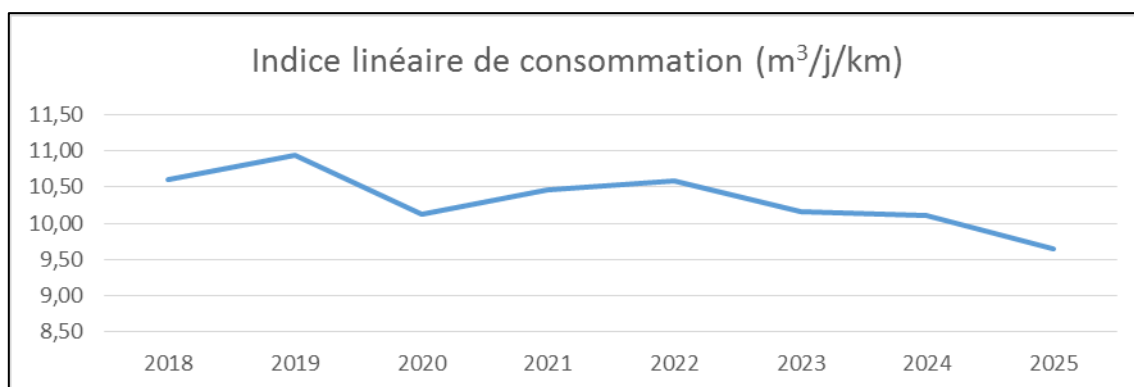

3.3.4 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)


Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau :

$$\text{Indice linéaire des volumes non comptés (m}^3\text{/j/km)} = \frac{\text{Volume mis en distribution (V4) - Consommations comptabilisées (V7)}}{\text{Linéaire de réseau} \times 365}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de :

$$\text{Indice linéaire des volumes non comptés (m}^3\text{/j/km)} = \frac{1\,576\,784 \text{ m}^3 \text{ (V4)} - 1\,183\,345 \text{ m}^3 \text{ (V7)}}{385,831 \text{ km} \times 365} = 2,79 \text{ m}^3\text{/j/km}$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /j/km)	2,52	2,41	2,14	2,79

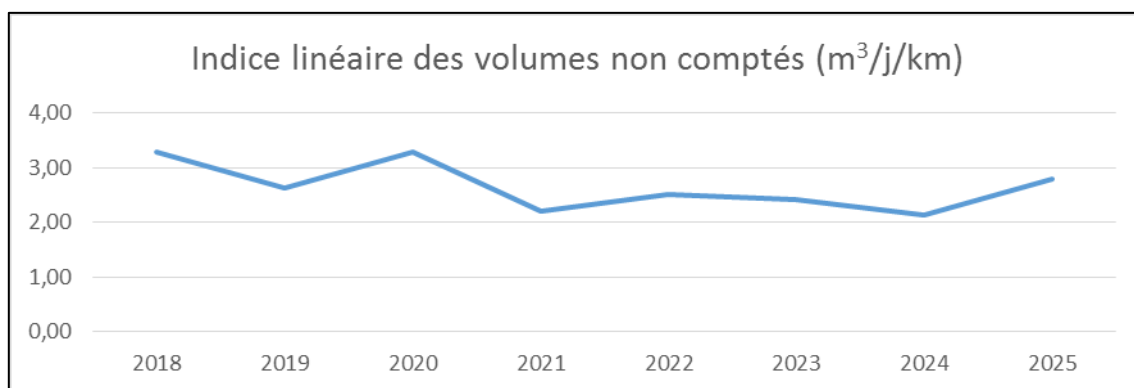

3.3.5 Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

L'ILP constitue un indicateur intéressant puisqu'il prend en compte la longueur du réseau et le degré d'urbanisation de la collectivité. Ces deux paramètres caractérisent l'importance et la complexité des installations desservant chaque secteur en eau potable.

Le barème établi par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, présenté ci-dessous, permet de classer les réseaux en différentes catégories en fonction de la valeur de leur ILP, et selon le type de réseau :

ILP	Rural	Intermédiaire	Urbain
Bon	$ILP < 1,5$	$ILP < 3$	$ILP < 7$
Acceptable	$1,5 \leq ILP < 2,5$	$3 \leq ILP < 5$	$7 \leq ILP < 10$
Médiocre	$2,5 \leq ILP < 4$	$5 \leq ILP < 8$	$10 \leq ILP < 15$
Mauvais	$4 < ILP$	$8 < ILP$	$15 < ILP$


L'indice linéaire de pertes (ILP) se calcule ainsi :

$$ILP = \frac{\text{Volume mis en distribution (V4)} - \text{Volume consommé autorisé (V6)}}{\text{Linéaire de réseau} \times 365}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire de pertes est de :

$$ILP \text{ (m}^3\text{/j/km)} = \frac{1\,576\,784 \text{ m}^3 \text{ (V4)} - 1\,215\,423 \text{ m}^3 \text{ (V6)}}{385\,831 \text{ km} \times 365} = 2,57 \text{ m}^3\text{/j/km}$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice linéaire de pertes (m ³ /j/km)	2,31	2,20	1,97	2,57

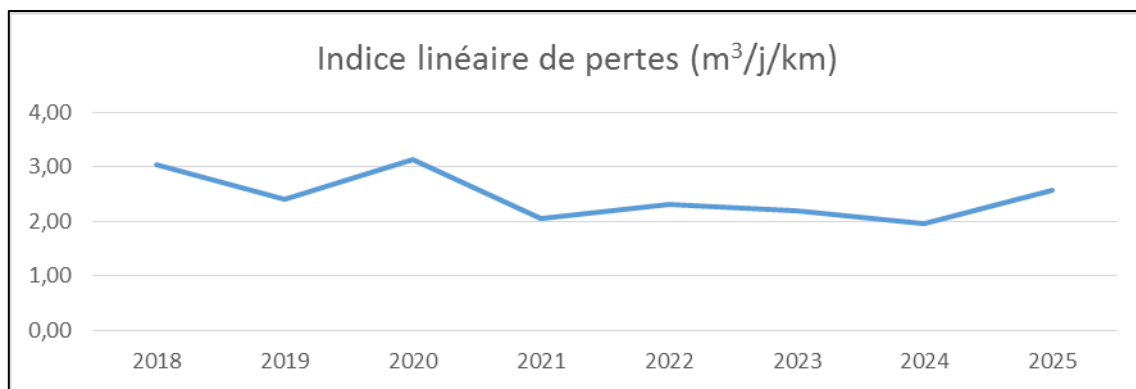

3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacés à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements.

Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Le linéaire des réseaux d'eau potable renouvelé par année est de :

	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé (km)	1,916	8,04315	2,09711	1,47576	1,38976

En 2025, le renouvellement des réseaux d'eau potable concerne les rues :


- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et de branchements à Carnoy-Mametz (rue de la Libération) dans le cadre de l'interconnexion des réseaux d'eau potable de Fricourt - Mametz - Carnoy ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et de branchements à Fricourt (rue du Major Raper) ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et de branchements à Mailly-Maillet (rue de l'Eglise - Hameau de Beaussart) ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et de branchements à Owillers-la-Boisselle (route de Bapaume).

$$\text{Taux moyen de renouvellement} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{\text{Linéaire de réseau} \times 5} \times 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement est de :

$$\text{Taux moyen de renouvellement} = \frac{1,38976 + 1,47576 + 2,09711 + 8,04315 + 1,916}{385,831 \text{ km} \times 5} = 0,7735 \%$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Taux moyen de renouvellement	0,5946 %	0,6688 %	0,7223 %	0,7735 %

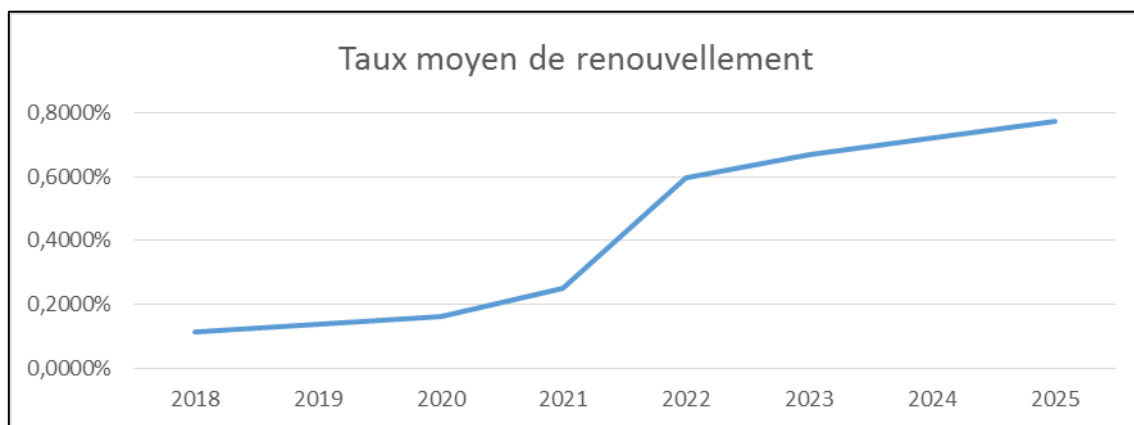

3.5 Travaux réalisés

	Linéaire de canalisations renouvelé	Nombre de branchements	Montant des travaux H.T.
Rue de la Libération CARNOY-MAMETZ	651,30 ml	31	320 231,07 €
Rue du Major Raper FRICOURT	431,41 ml	28	211 044,29 €
Rue de l'Eglise MAILLY-MAILLET	87,76 ml	6	44 954,42 €
Route de Bapaume OVILLERS - LA BOISSELLE	219,29 ml	10	89 023,07 €
Total	1 389,76 ml	75	665 252,85 €


Rue de la
Libération
CARNOY-
MAMETZ



Rue du Major
Raper
FRICOURT



Rue de
l'Eglise
MAILLY-
MAILLET

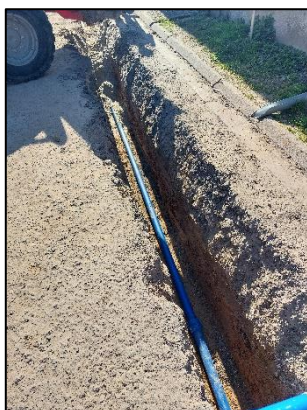

Route de
Bapaume
OVILLERS-
LA
BOISSELLE



3.6 Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0 %	Aucune action de protection
20 %	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40 %	Avis de l'hydrogéologue rendu
50 %	Dossier déposé en préfecture
60 %	Arrêté préfectoral
80 %	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100 %	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de :


Captage	Production / Import	Volume prélevé en 2025 (m³)	Indice d'avancement de protection des ressources en eau
Acheux-en-Amiénois	Production	33 516	80 %
Arquèves	Production	6 728	40 %
Aveluy	Production	337 600	80 %
Beaucourt-sur-l'Ancre	Production	11 451	60 %
Beaumont-Hamel	Production	0	80 %
Beaumont-Hamel	Production	3 544	80 %
Bertrancourt	Production	9 520	80 %
Bouzincourt	Production	33 166	80 %
Bus-les-Artois	Production	6 826	80 %
Carnoy	Production	10 389	80 %

Chipilly	Production	709 203	80 %
Chuignolles	Production	6 668	80 %
Coigneux	Production	0	60 %
Contalmaison	Production	4 682	80 %
Courcelles-au-Bois	Production	4 504	80 %
Curlu (SIAEP de Combles)	Import	56 127	60 %
Etinehem-Méricourt	Production	19 660	80 %
Forceville	Production	20 206	80 %
Fricourt	Production	30 209	60 %
Harponville	Production	12 998	60 %
Hédauville	Production	7 137	60 %
Hénencourt (Communauté de Communes du Val de Somme)	Import	9 694	80 %
Irles	Production	0	80 %
Irles PNA	Production	811	60 %
Léalvillers	Production	6 863	60 %
Louvencourt	Production	20 114	60 %
Mametz	Production	5 440	40 %
Millencourt	Production	14 358	80 %
Miraumont	Production	0	40 %
Pas-en-Artois (Syndicat mixte du Bois Saint-Pierre)	Import	29 165	80 %
Pas-en-Artois (SIADEP de la Région de Pas-en-Artois)	Import	36 457	60 %
Puchevillers	Production	25 107	40 %
Pys	Production	0	60 %

Raincheval	Production	12 336	80 %
Rubempré (SIAEP de Rubempré)	Import	21 501	80 %
Senlis-le-Sec	Production	11 657	80 %
Suzanne	Production	16 937	80 %
Toutencourt	Production	25 793	60 %
Treux (Communauté de Communes du Val de Somme)	Import	131 052	80 %
Varennnes	Production	15 748	60 %
Vauchelles-les-Authie	Production	8 129	60 %
Moyenne proratisée au volume prélevé			76,43 %

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice d'avancement de protection des ressources en eau	75,00 %	76,30 %	76,19 %	76,43 %

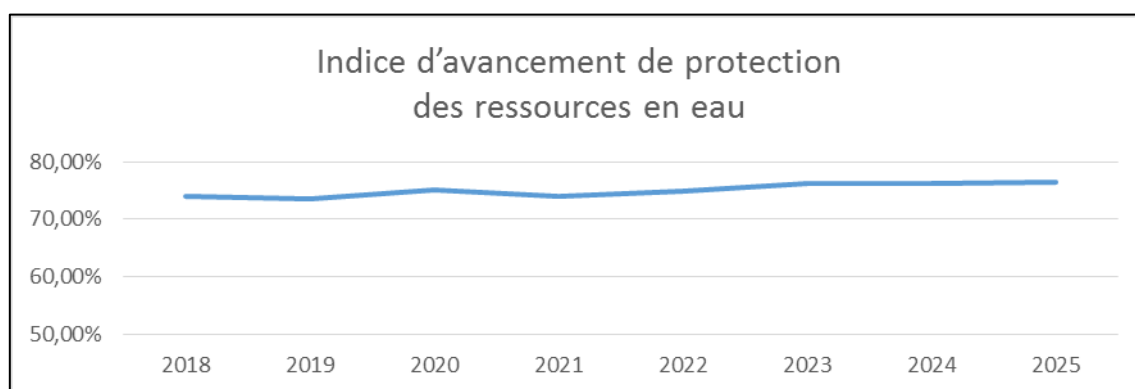

Article 4. Financement des investissements


4.1 Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25 décembre 2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

Pour l'année 2025, 17 branchements en plomb ont été renouvelés.

Les données du service sont les suivantes :


	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Branchements en plomb supprimés	112	35	22	17

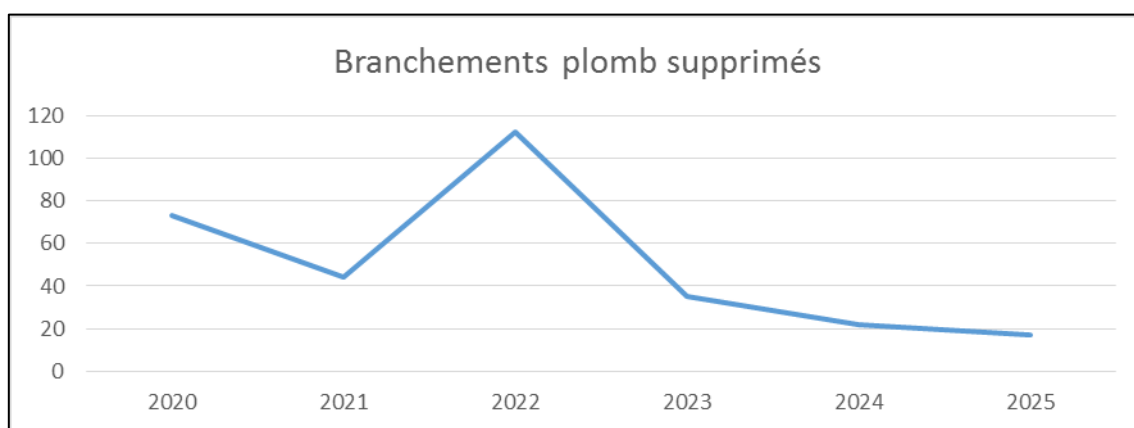

4.2 Montants financiers des travaux engagés

Pour l'année 2025, le montant financier des travaux engagés est de **1 064 476,35 € H.T.** :


	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers H.T. des travaux engagés	1 819 810,33 €	887 401,98 €	1 098 550,01 €	1 064 476,35 €
Montants des subventions	784 534,60 €	633 467,05 €	686 259,55 €	423 549,82 €

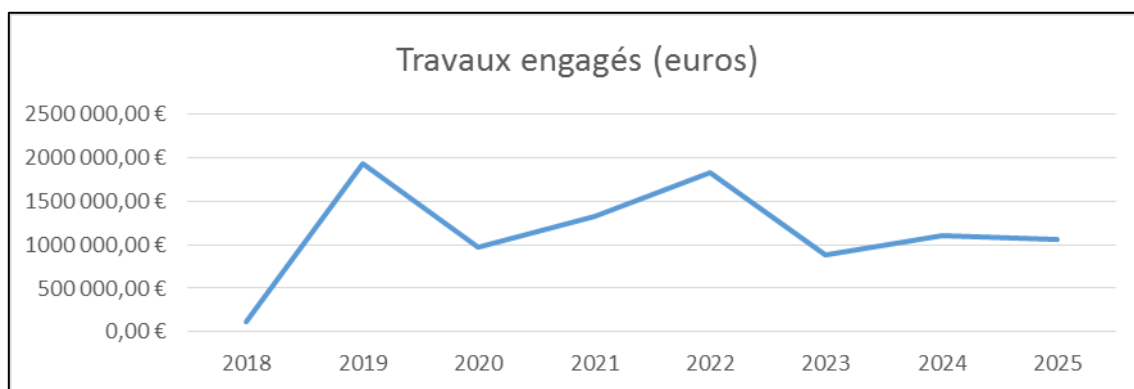

4.3 Montants financiers des travaux mandatés

Pour l'année 2025, le montant financier des travaux mandatés est de **1 105 376,77 € H.T.** :


	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers H.T. des travaux mandatés	1 845 418,43 €	1 388 530,93 €	563 840,35 €	1 105 376,77 €

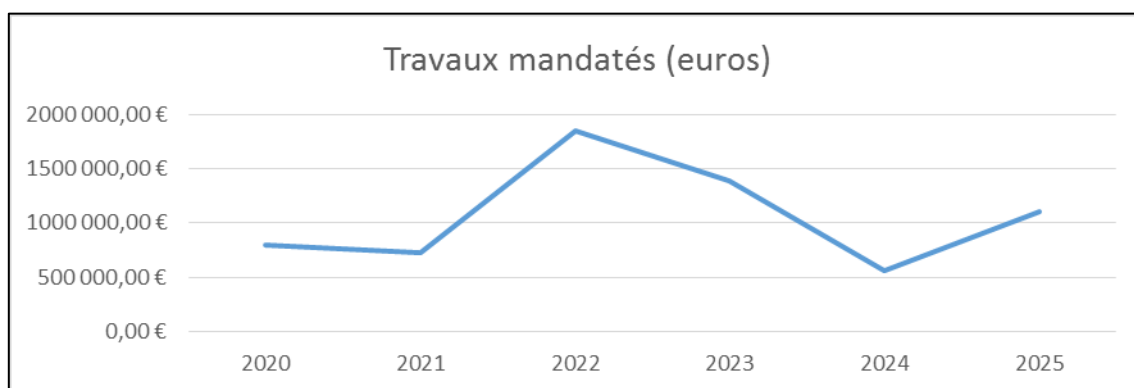

4.4 État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :


		Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû)		2 885 604,17 €	3 012 477,00 €	2 723 082,00 €	2 460 352,00 €
Montants remboursé durant l'exercice	Capital	261 982,48 €	252 636,37 €	382 325,10 €	242 570,11 €
	Intérêt	59 425,95 €	58 425,88 €	52 348,44 €	43 337,94 €

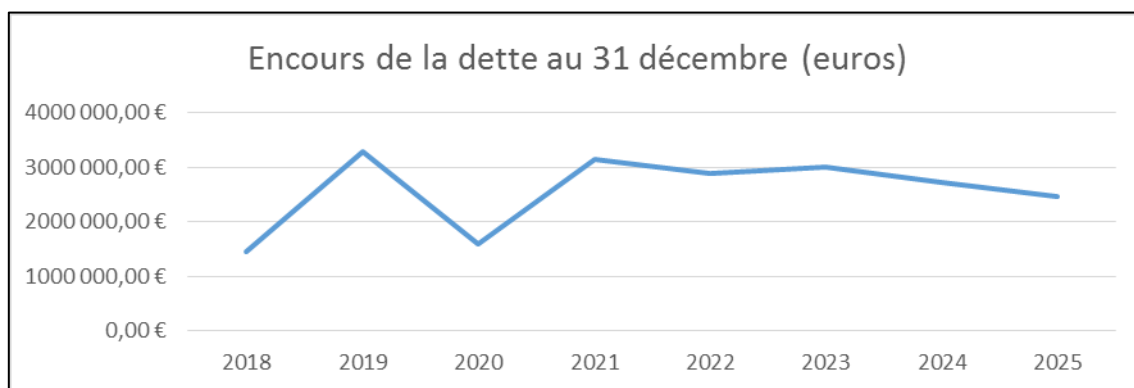

4.5 Amortissements

Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de **626 129,54 €**.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Dotation aux amortissements	797 461,28 €	727 453,77 €	602 742,69 €	626 129,54 €

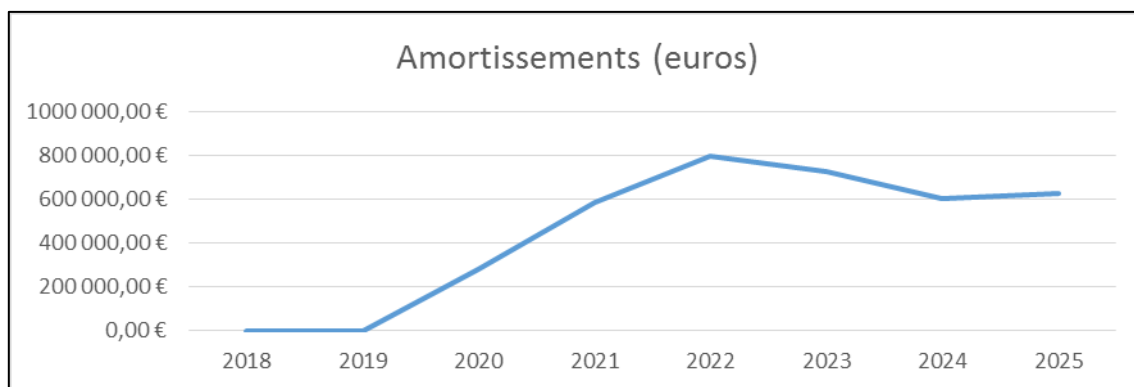

4.6 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service et les performances environnementales du service

Les projets à l'étude sont :

- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue Hurtu et rue du Cadran à Albert ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue Mermoz, rue Pablo Neruda et rue Salvador Allende à Albert ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue du Vélodrome à Aveluy ;
- L'extension du réseau d'eau potable dans la rue de la Paix à Bertrancourt ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue du Moulin à Carnoy-Mametz dans le cadre de l'interconnexion des réseaux d'eau potable des communes de Fricourt, Mametz et Carnoy ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue Boëlle et rue du Jeu de Paume à Carnoy-Mametz ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue de Mametz à Contalmaison ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la rue du Moulin à Hérissart ;
- Le renouvellement de canalisations d'eau potable et des branchements dans la Grande Rue à Montauban-de-Picardie ;
- L'extension du réseau d'eau potable dans la rue du Port à La Neuville-lès-Bray ;
- La sécurisation de l'UDI de la Vallée d'Ancre par l'interconnexion avec l'UDI d'Albert.

4.7 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

La Communauté de Communes du Pays du Coquelicot a lancé en 2020 une étude complémentaire de modélisation hydraulique du réseau couvrant l'ensemble de son territoire. Cette étude a permis de hiérarchiser et programmer l'ensemble des travaux définis par le schéma directeur.

Article 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)


Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, **303,41 €** ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0003 €/m³ pour l'année 2025.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Abandons de créance	490,90 €	1 130,62 €	670,82 €	303,41 €
	0,0004 €/m ³	0,0009 €/m ³	0,0005 €/m ³	0,0003 €/m ³

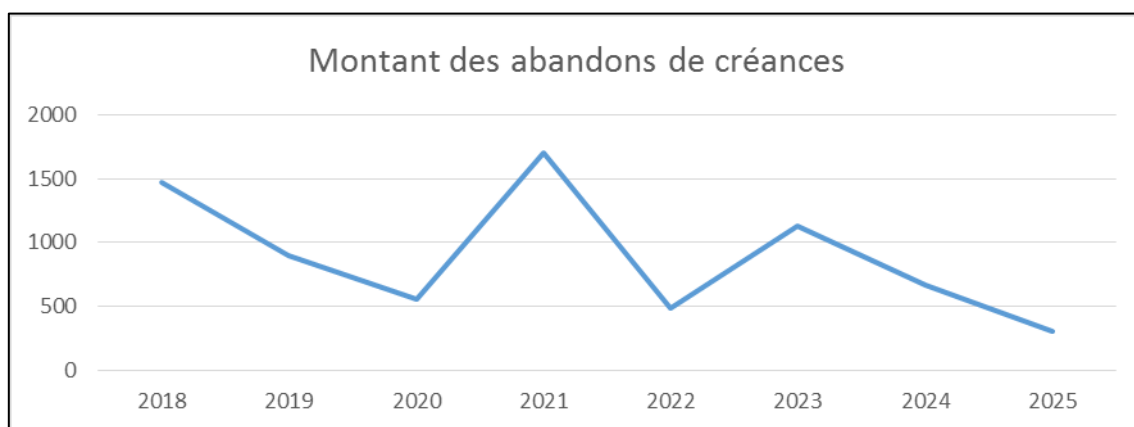


5.2 Durée de la dette et extinction (P153.2)

La durée de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles, dépenses réelles, calculées selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49) :

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{\text{Encours de la dette au 31 décembre}}{\text{Epargne brute annuelle}}$$

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette	2 885 604,17 €	3 012 477,00 €	2 723 082,00 €	2 460 352,00 €
Epargne brute annuelle	649 179,00 €	513 720,00 €	538 201,00 €	770 588,00 €
Durée d'extinction de la dette	4,44 ans	5,86 ans	5,06 ans	3,19 ans

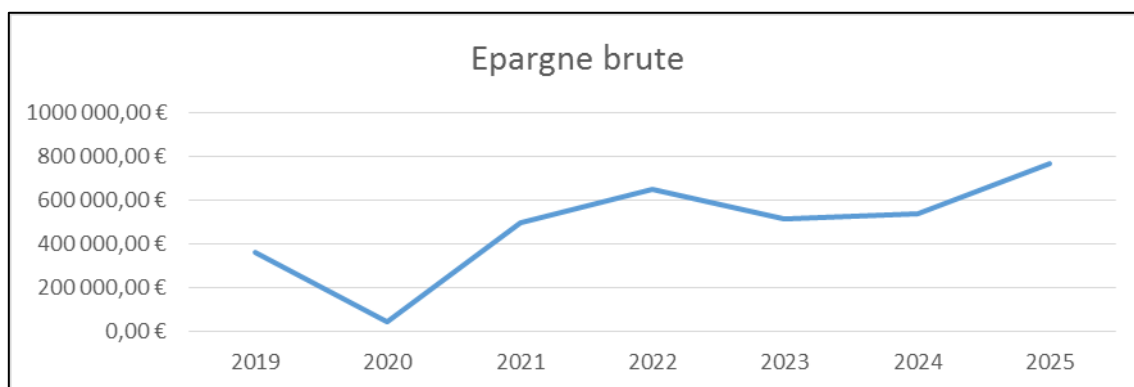

5.3 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (P154.0)

Le taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d'eau de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l'efficacité des mesures de recouvrement.


Le taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente se calcule ainsi :

$$\text{Taux d'impayés} = \frac{\text{Montant restant impayé au 31/12/N des factures "eau" émises au titre de l'année N-1}}{\text{Montant total TTC facturé (hors travaux) des factures émises au titre de l'année N-1 au 31/12/N}}$$

Le taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2025 est de :

$$\text{Taux d'impayés} = \frac{95\,483,61}{3\,330\,011,00} = 2,87 \%$$

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Taux d'impayés	3,70 %	3,82 %	3,27 %	2,87 %

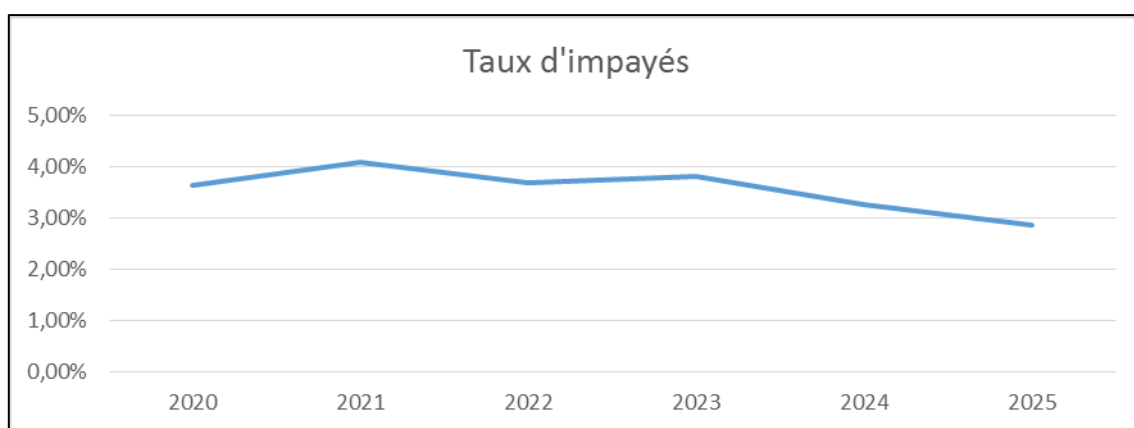

5.4 Opération de coopération décentralisée

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L.1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec ou des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

La Communauté de Communes du Pays du Coquelicot n'est pas concernée par cette action.

Article 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Les données du service sont :

Indicateurs		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indicateurs descriptifs du service				
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	28 453	28 385	27 777
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ (€/m ³)	2,3154	2,4548	2,7320
Indicateurs de performance				
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	99,61 %	99,60 %	100,00 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	98,47 %	58,82 %	46,08 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	98 points	98 points	97 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	82,20 %	83,69 %	78,99 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	2,41	2,14	2,79
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	2,20	1,97	2,57
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,6688 %	0,7223 %	0,7735 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	76,30 %	76,19 %	76,43 %
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€/m ³)	0,0009	0,0005	0,0003
P153.2	Durée d'extinction de la dette	5,86 ans	5,06 ans	3,19 ans
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	3,82 %	3,27 %	2,87 %