



**Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
6, rue Emile Zola
80 300 ALBERT**

**Rapport annuel sur le
Prix et la Qualité du
Service public de
l'assainissement collectif

Exercice 2025**

SOMMAIRE

Article 1.	Caractérisation technique du service.....	4
1.1	Présentation du territoire desservi.....	4
1.1.1	Collectivité compétente.....	4
1.1.2	Compétences liées au service	4
1.1.3	Territoire desservi	4
1.1.4	Compétence « Assainissement collectif » exercée par la Communauté de Communes.....	4
1.1.5	Elus de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot	5
1.1.6	Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).....	5
1.1.7	Règlements de service	8
1.1.8	Schéma directeur.....	9
1.2	Mode de gestion du service	10
1.2.1	Déléataires	10
1.2.2	Contrats de délégation.....	10
1.3	Estimation de la population desservie (indicateur D101.1).....	10
1.4	Nombre d'abonnés.....	12
1.5	Volumes facturés	13
1.6	Imports d'eaux usées.....	13
1.7	Exports d'eaux usées	14
1.8	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)	15
1.9	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert	16
1.10	Ouvrages d'épuration des eaux usées.....	18
1.11	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).....	20
1.11.1	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration.....	20
1.11.2	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration	20
Article 2.	Tarification de l'eau.....	21
1.12	Modalités de tarification	21
1.13	Facture d'assainissement type (D204.0)	23
1.14	Recettes	24
Article 3.	Indicateurs de performance.....	25

1.2	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	25
1.3	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)	26
1.4	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)	29
1.5	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 31	
1.6	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)	32
1.7	Taux de boues évacuées selon les filières conformes la réglementation (P206.3) 33	
1.8	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	34
1.9	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	35
1.10	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)	36
1.11	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)	37
1.12	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)	38
1.13	Durée de la dette et extinction (P256.2)	39
1.14	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)	40
1.15	Taux de réclamations (P258.1)	41
Article 4.	Financement des investissements	42
1.16	Montants financiers	42
1.17	État de la dette du service	44
1.18	Amortissements	45
1.19	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service et les performances environnementales du service	45
Article 5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 46	
1.20	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)	46
1.21	Opération de coopération décentralisée	47
Article 6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	48

Article 1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

1.1.1 Collectivité compétente

Le service est géré au niveau intercommunal, par la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot, dont le siège se situe 6 rue Emile Zola - 80 300 ALBERT.

1.1.2 Compétences liées au service

Les compétences liées au service sont :

- ✓ la collecte,
- ✓ le transport
- ✓ la dépollution,
- ✓ le contrôle de raccordement,
- ✓ l'élimination des boues produites.

1.1.3 Territoire desservi

Le territoire desservi en assainissement collectif par la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot concerne les communes de :

- Albert,
- Aveluy,
- Bray-sur-Somme,
- Dernancourt,
- Méaulte,
- Hérissart.

1.1.4 Compétence « Assainissement collectif » exercée par la Communauté de Communes

Par arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, le Préfet de la Somme a modifié les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot pour étendre les compétences de celle-ci à la compétence « Assainissement ».

Ce transfert de compétence a entraîné :

- La dissolution du SMITEU de Rubempré-Hérissart à compter du 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2017.

1.1.5 Elus de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot

Le Bureau actuel de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot est composé de :

Président	Franck BEAUVARLET
1 ^{er} Vice-Président	Maxime LAJEUNESSE
2 ^{ème} Vice-Présidente	Émilie BRUGE
3 ^{ème} Vice-Présidente	Annabel PARUCH
4 ^{ème} Vice-Président	Cyril CARNEL
5 ^{ème} Vice-Président	Jean-Michel FOURNIER
6 ^{ème} Vice-Présidente	Laëtitia DEHAN
7 ^{ème} Vice-Président	Michel LETESSE
8 ^{ème} Vice-Président	Hervé BAYARD
9 ^{ème} Vice-Président	Ludovic GOBLET
10 ^{ème} Vice-Président	Pascal DEKYDTSPOTTER
11 ^{ème} Vice-Président	Geoffrey CROCHET
Conseiller délégué	Pierre-Fabien PELLETIER
Conseillère déléguée	Anna-Maria LEMAIRE
Conseiller délégué	Benoît DUBUISSON
Conseiller délégué	Bernard LENGLET
Conseiller délégué	Michel DESTOMBES

Les conseillers communautaires actuels représentant les communes sont :

Communes	Délégués communautaires	Communes	Délégués communautaires
Acheux-en-Amiénois	Anna-Maria LEMAIRE	Colincamps	Maxence DE BRETAGNE
Albert	Isabelle BETRANCOURT	Contalmaison	Jocelyne GOUGEON
Albert	Virginie CARON	Courcelette	Michel DACHEUX
Albert	Patrick CAUCHEFER	Courcelles-au-Bois	Emilie BEGYN
Albert	Chantal COELHA	Curlu	Patrick SENEZ
Albert	Malika COTRELLE	Dernancourt	Sylvain LEQUEUX
Albert	Geoffrey CROCHET	Eclusier-Vaux	Laëtitia DEHAN
Albert	Claude DECAUCHY	Englebelmer	Emilie BRUGE
Albert	Alain DEGARDIN	Etinehem-Méricourt	Franck BEAUVARLET
Albert	Denis DELACROIX	Forceville-en-Amiénois	Frédéric LEFEBVRE
Albert	Mathieu DELAPORTE	Fricourt	Sophie BONNIÈRE
Albert	Emmanuel DUCLAY	Frise	Bernard LENGLET
Albert	Céline GRICOURT- DELAMOTTE	Grandcourt	Maryse VANSUYT
Albert	Aurélien HERBET	Harponville	Christophe LEMAITRE
Albert	Olena KYRYCHENKA	Hédaucourt	Patrice BASSERIE
Albert	Maxime LAJEUNESSE	Hérissart	Thibault PETIT
Albert	Elina MAINGUEUX	Irles	Régis PHILIPPE
Albert	Cédric PARQUET	La Neuville-lès-Bray	Benoît DUBUISSON
Albert	Cathy RIBEIRO-DHERET	Laviéville	Michel WATELAIN
Albert	Marion ROCHOY	Léalvillers	Véronique COZETTE
Albert	Sandrine RYS-DUMOULIN	Louvencourt	Michèle ARCHELIN
Albert	Jéromine SOLON	Mailly-Maillet	Eric LOBEL
Albert	Aurélien TERNEL	Maricourt	Michaël CAMUS
Albert	Vincent TERRY	Marieux	Hervé BAYARD
Albert	Cathy VIMEUX	Méaulte	Jean-Michel FOURNIER
Arquèves	Christophe DELORAIN	Méaulte	Claudine HOUDART

Communes	Délégués communautaires	Communes	Délégués communautaires
Auchonvillers	Cyril CARNEL	Méaulte	Philippe MASSON
Authie	Pierre-Fabien PELLETIER	Mesnil-Martinsart	Roger ROUSSEL
Authuille	Fabrice COLSON	Millencourt	Julien FAUDE
Aveluy	Christophe BUISSET	Miraumont	René DELATTRE
Bayencourt	Frédéric DESCAMPS	Montauban-de-Picardie	Annabel PARUCH
Bazentin	Tanguy FOURDINIER	Morlancourt	Michel DESTOMBES
Beaucourt-sur-l'Ancre	Jean-Claude CHAVATTE	Ovillers-la-Boisselle	Régis MARGOTIN
Beaumont-Hamel	Agnès LAVAQUERIE	Pozières	Pascal CHALIER
Bécardel-Bécourt	Yves CHATEL	Puchevillers	Pascal DEKYDTSPOTTER
Bertrancourt	Lolita DELEAU	Pys	Vincent PHILIPPE
Bouzincourt	Michel LETESSE	Raincheval	Johan DUPONT
Bray-sur-Somme	Dolorès BOCHU	Saint-Léger-les-Authie	Franck CAILLERET
Bray-sur-Somme	Ludovic GOBLET	Senlis-le-Sec	Geneviève LEBAILLY
Bray-sur-Somme	François LAINE	Suzanne	Ludovic RYCKELYNCK
Buire-sur-l'Ancre	Jean-Christian RUIN	Thiepval	Nicolas POTIÉ
Bus-les-Artois	Bernadette POMBOURG	Thièvres	Carine JOUY
Cappy	Gérard LEGRAND	Toutencourt	Jean-Pierre CARPI
Carnoy-Mametz	Kévin DENEUX	Varennnes	Sylvie BROOD
Chaignolles	Jean-Marc MAILLARD	Vauchelles-les-Authie	Joris LEDOUX
Coigneux	Alain LAIGNEL	Ville-sur-Ancre	Francis BOURGUIGNON

1.1.6 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

Il n'existe pas de CCSPL pour l'exercice 2025.

1.1.7 Règlements de service


Un règlement de service d'assainissement collectif est en vigueur sur le territoire de la Communauté de Communes.

Le règlement de service est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes, www.paysducoquelicot.com

1.1.8 Schéma directeur

Une étude diagnostique a été réalisée sur le système d'assainissement d'Albert (Albert, Aveluy, Dernancourt et Méaulte).

Une mise à jour des plans des réseaux a tout d'abord été réalisée. Ceci a permis de diviser l'agglomération d'assainissement en bassins de collecte délimités principalement par les déversoirs d'orage :

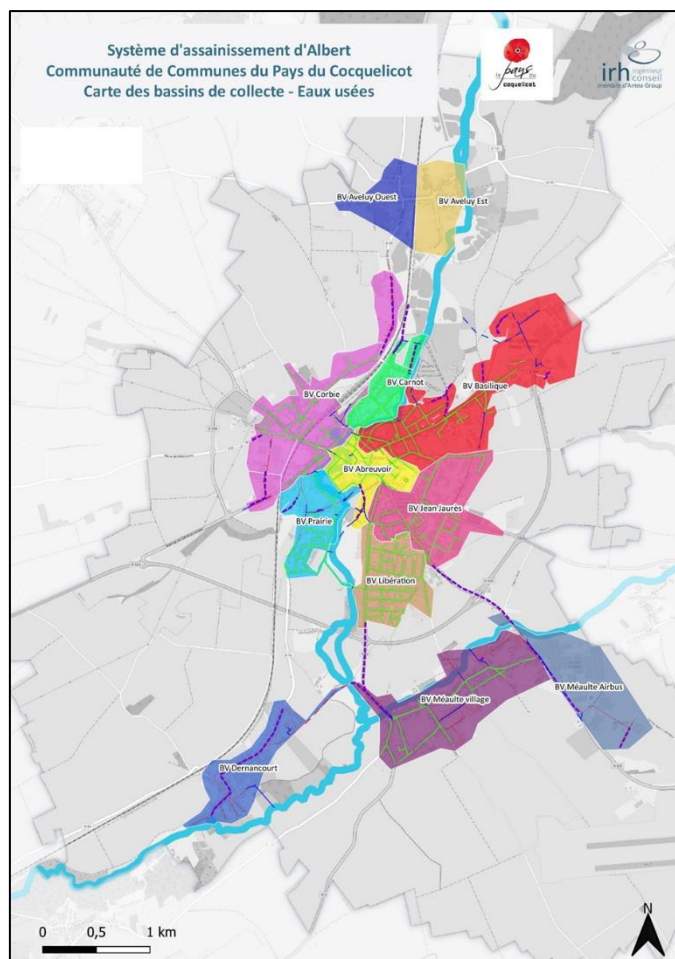

Une campagne de mesures en nappe haute, une campagne de mesures en nappe basse ainsi qu'une quantification des eaux claires parasites et des inspections télévisées ont été réalisées.

Celles-ci ont permis d'aboutir à un schéma directeur pluriannuel dont le renouvellement de réseaux d'assainissement fuyards (lutte contre les eaux claires parasites), la modification de déversoirs d'orage (lutte contre l'intrusion de l'Ancre par fonctionnement inverse des déversoirs d'orage), des enquêtes de raccordements (lutte contre les rejets d'eaux claires parasites des usagers par pompage de cave et/ou gouttières), le curage du bassin de stockage en tête de station d'épuration (combler le « manque à stocker ») ou encore la déconnexion des eaux pluviales.

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en délégation de service public avec la Société des Eaux du Pays du Coquelicot (Eau du Coquelicot) via un contrat.

1.2.1 Déléguataire

Le délégataire assainissement collectif de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot est la Société des Eaux du Pays du Coquelicot (Eau du Coquelicot).

1.2.2 Contrat de délégation


Le tableau ci-après décrit le contrat de concession de service public :

	Albert	Aveluy	Bray-sur-Somme	Dernancourt	Hérissart	Méaulte
Délégué à						
Début du contrat	1 ^{er} janvier 2025					
Échéance du contrat	31 décembre 2034					
Nombre d'abonnés	4 868	246	622	224	325	540

1.3 Estimation de la population desservie (indicateur D101.1)

Le service public d'assainissement collectif dessert **14 161 habitants** au 31 décembre 2025. La répartition des habitants par commune est la suivante :

	Nombre d'habitants en 2022	Nombre d'habitants en 2023	Nombre d'habitants en 2024	Nombre d'habitants en 2025
Albert	9 945	9 781	9 955	9 820
Aveluy	526	533	539	544
Bray-sur-Somme	1 247	1 258	1 258	1 202
Dernancourt	504	561	546	528
Hérissart	717	726	752	766
Méaulte	1 262	1 284	1 288	1 301
Total	14 201	14 143	14 338	14 161

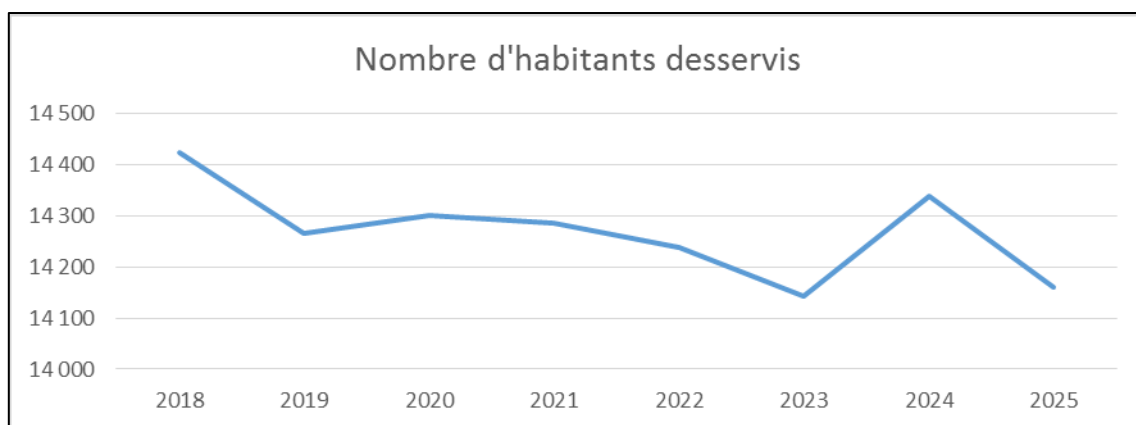


1.4 Nombre d'abonnés

Le service public d'assainissement collectif dessert **6 778 abonnés** au 31 décembre 2025.

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

	Nombre d'abonnés en 2023	Nombre d'abonnés en 2024	Nombre d'abonnés en 2025	Variation du nombre d'abonnés entre 2023 et 2024	Variation du nombre d'abonnés entre 2024 et 2025
Albert	4 847	4 843	4 868	-0,08%	+0,52%
Aveluy	243	245	246	+0,82%	+0,41%
Bray-sur-Somme	615	612	575	-0,4915%	-6,05%
Dernancourt	223	223	224	+0,00%	+0,45%
Hérissart	328	323	325	-1,52%	+0,62%
Méaulte	540	537	540	-0,56%	+0,56%
Total	6 796	6 783	6 778	-0,19%	-0,07%

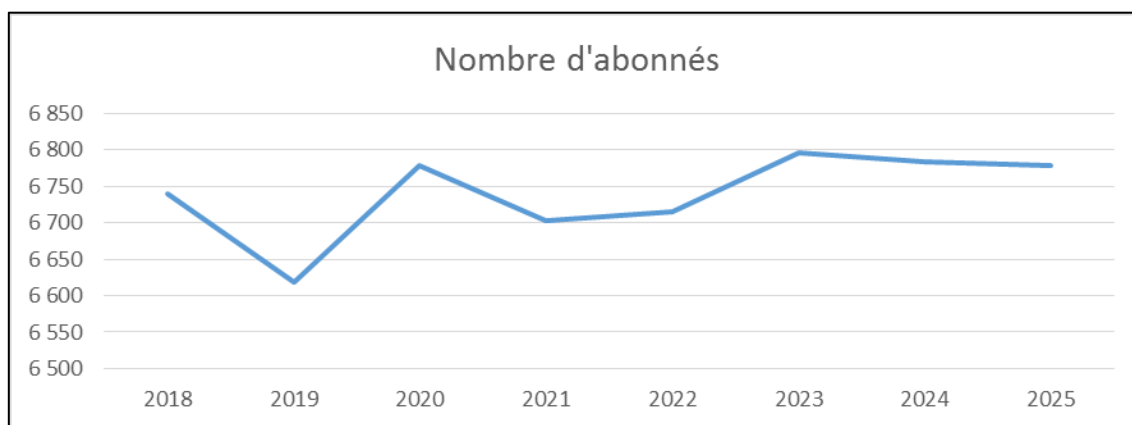

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **73,25 abonnés / km** au 31 décembre 2025 (79,43 abonnés / km au 31 décembre 2024).


Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de **2,09 habitants / abonné** au 31 décembre 2025 (2,11 habitants / abonné au 31 décembre 2024).

1.5 Volumes facturés

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	427 550 m ³	409 099 m ³	388 094 m ³	400 782 m ³
Aveluy	14 953 m ³	16 098 m ³	16 067 m ³	16 248 m ³
Bray-sur-Somme	50 736 m ³	51 290 m ³	50 879 m ³	52 337 m ³
Dernancourt	23 220 m ³	17 317 m ³	17 269 m ³	16 653 m ³
Hérissart	32 230 m ³	24 469 m ³	21 907 m ³	22 588 m ³
Méaulte	62 814 m ³	45 869 m ³	44 557 m ³	46 239 m ³
Total	611 503 m³	564 142 m³	538 773 m³	554 847 m³

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

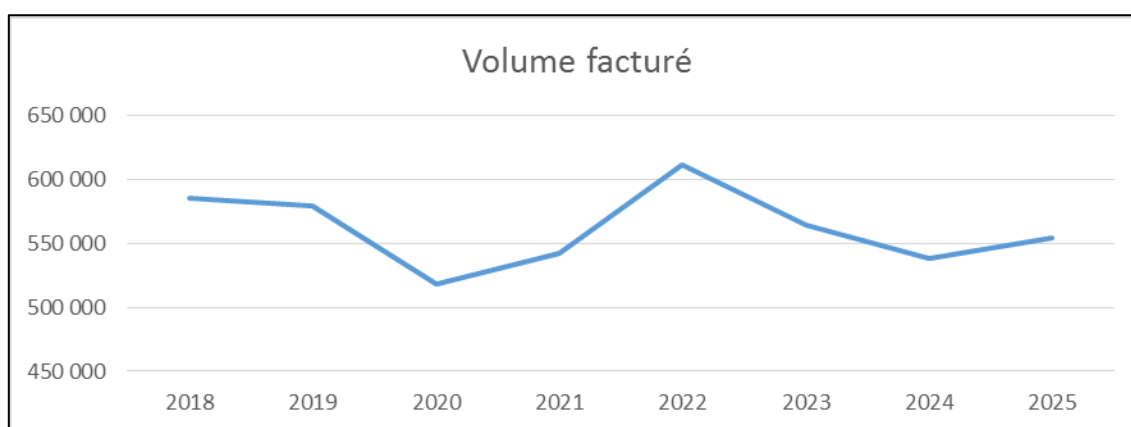


1.6 Imports d'eaux usées

Le service n'importe pas d'eaux usées.

1.7 Exports d'eaux usées

Le service exporte les eaux usées d'Hérissart vers la station d'épuration de Rubempré (Communauté de Communes Territoire Nord Picardie) :

	Volume exporté en 2022	Volume exporté en 2023	Volume exporté en 2024	Volume exporté en 2025
Hérissart vers CCTNP	32 230 m ³	24 469 m ³	21 907 m ³	22 588 m ³
Total	32 230 m³	24 469 m³	21 907 m³	22 588 m³

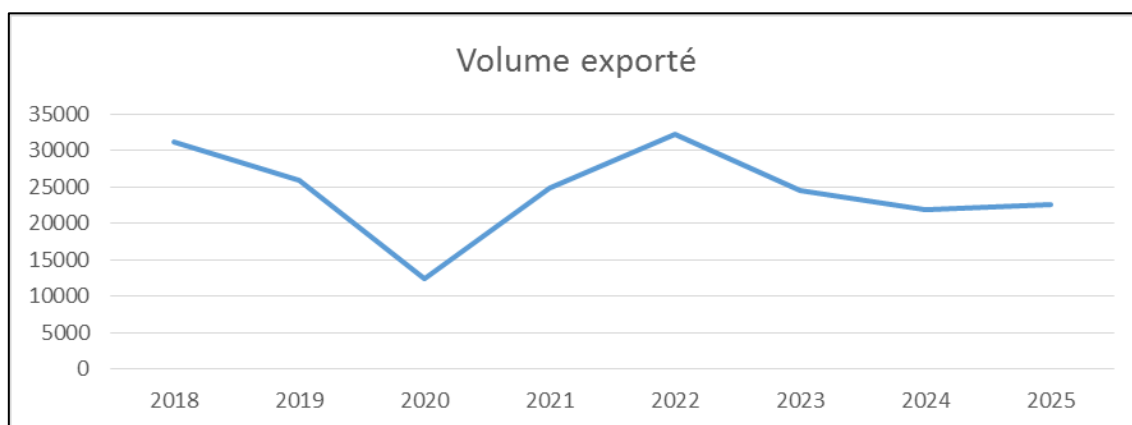

Le volume total d'export d'eaux usées est de **22 588 m³**.

1.8 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31 décembre 2025 :

	Nombre d'autorisations de déversements
Albert	1
Aveluy	0
Bray-sur-Somme	0
Dernancourt	0
Hérissart	0
Méaulte	0
Total	1

Les industriels bénéficiant d'une autorisation sont :

- Albert :
 - Les Forges d'Albert.

Les arrêtés d'autres entreprises étant arrivés à échéance, il conviendra de prendre de nouveaux arrêtés.

1.9 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public de l'assainissement est constitué de :

	Linéaire de canalisations (km)
Albert	50,05
Aveluy	4,82
Bray-sur-Somme	11,16
Dernancourt	5,58
Hérissart	8,10
Méaulte	12,82
Total	92,53

17 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie :

	N° du DO	Nom du DO/localisation	Pollution collectée par temps sec	Milieu récepteur	Matériel d'autosurveillance	
ALBERT	1	Prairie	> 600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Préleveur NEOTEK 3700FR. Echantillonneur fixe réfrigéré, mono flacon - 25 L Asservissement au débit 50 ml/6 m ³	Mesure de débit DEM partiellement rempli MOBREY PARTI-MAGII
	2	Libération	> 600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Préleveur NEOTEK 3700FR. Echantillonneur fixe réfrigéré, mono flacon - 25 L Asservissement au débit 50 ml/6 m ³	Mesure de débit DEM partiellement rempli MOBREY PARTI-MAGII
	3	Corbie	120/600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Estimation du nombre de déversements	
	4	Jardin public	120/600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Estimation du nombre de déversements	
	5	Basilique	120/600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Estimation du nombre de déversements	
	6	Abreuvoir	120/600 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Estimation du nombre de déversements	
	7	Rue Jean Jaurès	< 120 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Aucun	
	8	Rue Duplan/Soufflet	< 120 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Aucun	
	9	Rue Carnot/Place Doumer	< 120 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Aucun	
	10	Rue Anatole France / Rue Jules Ferry	< 120 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Aucun	
	11	Avenue Clémenceau	< 120 kg de DBO ₅ /j	Ancre	Aucun	
BRAY	12	Rue Pierre Curie	< 120 kg de DBO ₅ /j	Somme	Aucun	
	13	Rue de Castel	< 120 kg de DBO ₅ /j	Somme	Aucun	
	14	Rue de Béthisy	120/600 kg de DBO ₅ /j	Somme	Estimation du nombre de déversements	
MEAULETE	15	La Neuville	-	Ancre	Aucun	
	16	Sentier des Prés	-	Ancre	Aucun	
	17	Grande Rue / Rue Etinehem	-	Ancre	Aucun	

1.10 Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 2 stations de traitements des eaux usées :

STEU N° 1 : Communauté de Communes du Pays du Coquelicot (A3148) Code Sandre de la station: ALBERT 2010 SE - n°10323											
Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe) : Type boues activées à faible charge en aération prolongée avec nitrification-dénitrification et déphosphatation partielle											
Date de mise en service : 1^{er} janvier 2010											
Commune d'implantation : ALBERT											
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH : 15 000											
Nombre d'abonnés raccordés : 5 878											
Nombre d'habitants raccordés : 12 157											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j : 1 569											
Prescriptions de rejet											
Soumise à :											
☒ Autorisation en date du 12 décembre 2008 ☐ Déclaration											
<u>Milieu récepteur du rejet</u>											
Type de milieu récepteur : Rivière											
Nom du milieu récepteur : Ancre											
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou		Rendement (%)				
DBO ₅	25				et		90				
DCO	125				et		85				
MES	35				et		90				
NGL	15				et		70				
NTK											
Ph											
NH ₄ ⁺											
Pt	2				et		80				
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24H	Conformité (Oui/Non)	DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
Moyenne	Oui	9,66	86,89%								
Moyenne	Oui			37,13	80,42%						
Moyenne	Non					16,26	76,21%				
Moyenne	Oui							8,80	75,79%		
Moyenne	Oui									0,65	83,27%

STEU N° 2 : Communauté de Communes du Pays du Coquelicot (A3148) Code Sandre de la station: BRAY n°010257700000											
Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe) : boues activées en aération prolongée											
Date de mise en service : 30 novembre 2020											
Commune d'implantation : BRAY - SUR - SOMME											
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH : 2 300											
Nombre d'abonnés raccordés : 575											
Nombre d'habitants raccordés : 1 202											
Débit de référence journalier admissible en m³/j : 1 123											
Prescriptions de rejet											
Soumise à : ☐ Autorisation ☒ Déclaration en date du 26 juillet 2016											
<u>Milieu récepteur du rejet</u> Type de milieu récepteur : Etang Nom du milieu récepteur : Somme											
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅	25			Et				80			
DCO	90			Et				75			
MES	30			et				90			
NGL	15			et				70			
NTK											
Ph											
NH ₄ ⁺											
Pt											
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24H	Conformité (Oui/Non)	DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
Moyenne	Non	41,54	77,83%								
Moyenne	Non			123,90	76,09%						
Moyenne	Oui					66,84	72,87%				
Moyenne	Non							24,51	66,53%		
Moyenne										4,05	47,85%

1.11 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.11.1 Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

Les données du service sont les suivantes :

Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Station d'épuration d'Albert	124,05 tMS	88,00 tMS	69,8 tMS	245,2 tMS
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	9,64 tMS	16,34 tMS	15,109 tMS	10,0 tMS
Total	133,69 tMS	104,34 tMS	84,909 tMS	255,2 tMS

1.11.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Les données du service sont les suivantes :

Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Station d'épuration d'Albert	224,728 tMS	193,73 tMS	100,5 tMS	116,1 tMS
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	0,00 tMS *	24,57 tMS	25,6 tMS	
Total	224,728 tMS	218,30 tMS	126,10 tMS	116,1 tMS

* : Aucune boue n'a été évacuée de la station d'épuration de Bray-sur-Somme. En effet, l'arrêté du 30 avril 2020, pris d'après l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, a imposé la mise en œuvre systématique d'un traitement hygiénisant avant l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles (dans une certaine mesure) produites durant l'épidémie de Covid-19. Les boues de cette station d'épuration n'étant pas hygiénisées, elles n'ont pu être épandues.

Article 2. Tarification de l'eau

1.12 Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut inclure également une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Lorsqu'une collectivité a choisi de déléguer la gestion du service de l'eau à un opérateur, la part « délégataire » est la part qui revient à cet opérateur. Elle correspond à la rémunération dont celui-ci a besoin pour faire fonctionner le service dans les conditions fixées avec la collectivité.

La part « collectivité » est, quant à elle, intégralement reversée par l'entreprise qui exploite le service public de l'assainissement collectif à la collectivité. Son montant est principalement utilisé par la collectivité pour les investissements qu'elle finance en matière de traitement.

Les tarifs applicables aux 1^{er} janvier 2025 et 2026 sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Années	Collectivité		Délégataire		Agence de l'Eau Artois-Picardie	Totaux		
	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Performance des systèmes d'assainissement collectif	Montant H.T. 120m ³	Montant T.T.C. 120 m ³	Prix de l'assainissement
2025	0,00 €	2,2000 €/m ³	40,00 €	1,1200 €/m ³	0,0500 €/m ³	444,40 €	488,84 €	4,0737 €/m ³
2026	0,00 €	2,2000 €/m ³	40,44 €	1,1325 €/m ³	0,0665 €/m ³	448,32 €	493,15 €	4,1096 €/m ³

Les délibérations fixant les différents tarifs de l'assainissement collectif sont les suivantes :

- Délibération du 2 décembre 2024 effective à compter du 1^{er} janvier 2025 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif ;
- Délibération du 1^{er} décembre 2025 effective à compter du 1^{er} janvier 2026 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.

1.13 Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 1^{er} janvier 2025 et au 1^{er} janvier 2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

	Prix de l'assainissement collectif 2025 (€/m ³)	Prix de l'assainissement collectif 2026 (€/m ³)
Albert	4,0737	4,1096
Aveluy	4,0737	4,1096
Bray-sur-Somme	4,0737	4,1096
Dernancourt	4,0737	4,1096
Hérissart	4,0737	4,1096
Méaulte	4,0737	4,1096
Moyenne pondérée au volume consommé par commune	4,0737	4,1096

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.


Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de **554 847 m³** (538 773 m³ en 2024).

La facture type d'eau potable et d'assainissement est fournie dans la note liminaire relative au prix de l'eau et l'assainissement.

1.14 Recettes

Les données du service sont les suivantes :

Redevance eaux usées	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	1 303 305 €	1 395 415 €	1 521 396,00 €	1 651 649,00 €
Aveluy	37 017 €	40 534 €	55 675,91 €	
Dernancourt	322 020 €	464 562 €	430 396,80 €	
Hérissart				
Méaulte				
Bray-sur-Somme				149 759,20 €
Total	1 662 342 €	1 900 511 €	2 007 468,71 €	1 801 408,20 €

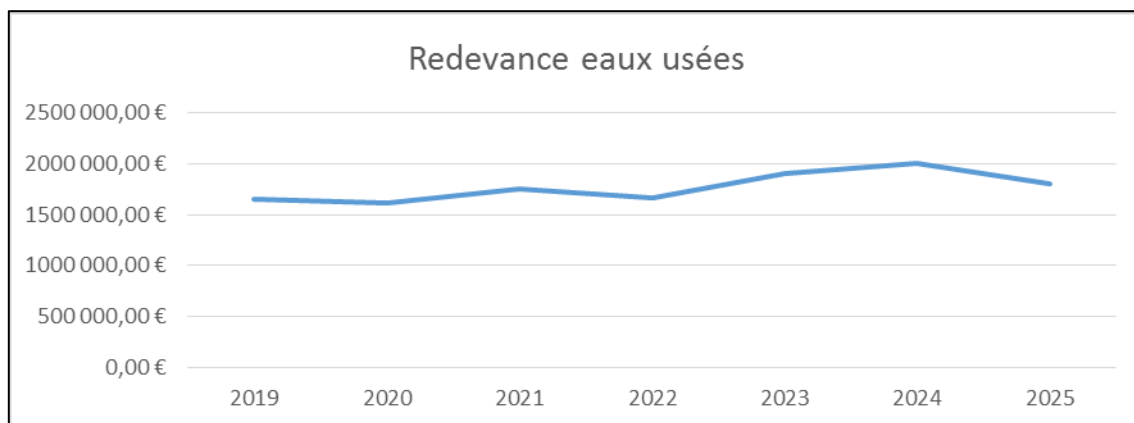

Article 3. Indicateurs de performance

1.2 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)


Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du zonage d'assainissement :

$$\text{Taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{Nombre d'abonnés desservis}}{\text{Nombre d'abonnés potentiels}} \times 100$$

Pour l'année 2024, les données du service sont les suivantes :

	Nombre d'abonnés	Nombre de terrains mobilisables issus du PLUi	Taux de desserte
Albert	4 900	32	99,35 %
Aveluy	271	25	90,77 %
Bray-sur-Somme	622	47	92,44 %
Dernancourt	243	19	92,18 %
Hérissart	337	12	96,44 %
Méaulte	639	99	84,51 %
Total	7 012	234	96,66 %

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Taux de desserte	94,85%	95,96%	95,75%	96,66%

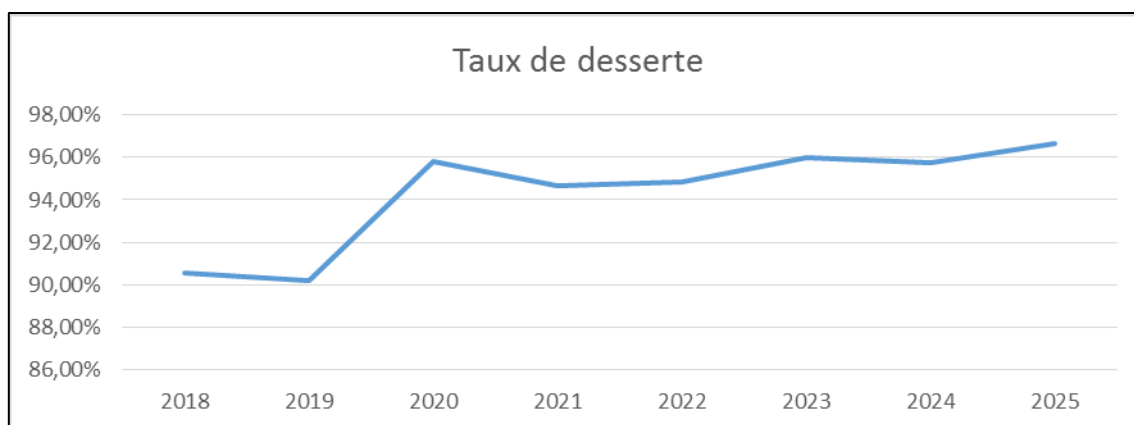

1.3 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis,
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est le suivant :

	Nombre de points de la variable	Valeur	Nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	0
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		22,20 %	
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	Oui	0
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose		22,20 %	
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	56,60 %	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 5 points non : 0 point	Non	0
Total (indicateur P202.2B)	120		15

1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95 %, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.


Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95 %, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95 %, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	15 points	15 points	15 points	15 points

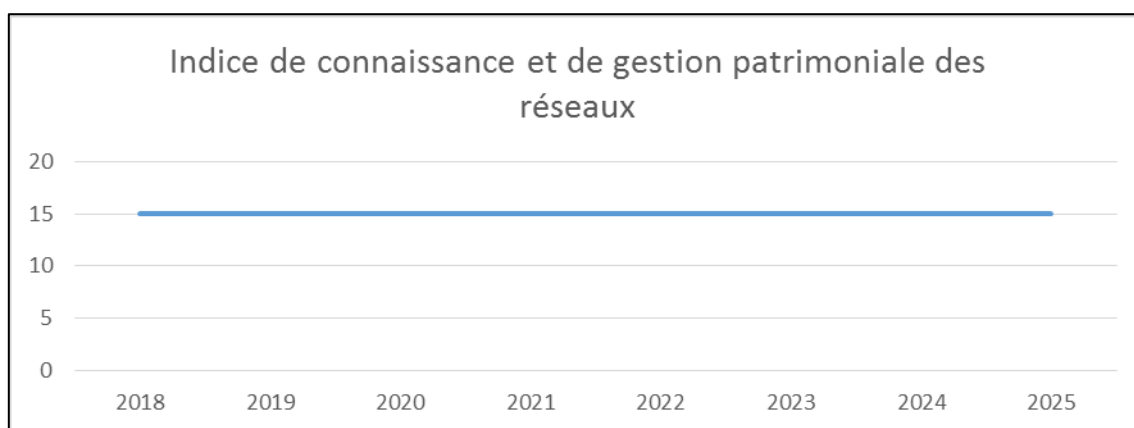

1.4 Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2 000 EH)

Cet indicateur, de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme), pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissants à une même station), s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

Les données du service sont les suivantes :

Les charges brutes de pollution transitant par le système de collecte sont les suivantes :

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO ₅ /j			
	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	1 021,32	603	447	447
Bray-sur-Somme	94	51	104	78

Les conformités des équipements de collecte des eaux usées sont les suivantes :

Conformité de la collecte des effluents	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	0	0	0	0
Bray-sur-Somme	0	0	0	0

La collecte des effluents de l'agglomération d'assainissement d'Albert a été déclarée non conforme par la Police de l'Eau pour les motifs suivants :

- DO Corbie : 83 déversements ; DO Prairie : 32 déversements ; DO Libération : 65 déversements ; DO Basilique : 27 déversements ; A1 : 225 déversements pour 5,5% de volumes entrants déversés ;
- Percentile 95 des débits journaliers entrants est supérieur au débit de référence ;
- Les données A1 ne sont pas fiables ;
- Station en surcharge hydraulique, en attente d'un programme de travaux.

La collecte des effluents de l'agglomération d'assainissement de Bray-sur-Somme a été déclarée non conforme par la Police de l'Eau pour les motifs suivants :

- DO à équiper en autosurveillance (reconstruction du poste Bethisy en cours).

1.5 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les stations d'épuration d'une capacité > 2 000 EH)

Cet indicateur, de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme), pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2 000 EH, s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Les charges brutes de pollution reçues par les stations de traitement sont les suivantes :

	Charge brute de pollution reçue par la station de traitement en kg DBO ₅ /j			
	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	387	387	188,7	298,8
Bray-sur-Somme	36,36	29,564	34,453	34,8

Les conformités des équipements des stations de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Station d'épuration d'Albert	0	100	0	0
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	100	100	100	100

Les équipements de la station de traitement d'Albert ont été déclarés non-conformes par la Police de l'Eau.

Les équipements de la station de traitement de Bray-sur-Somme ont été déclarés conformes par la Police de l'Eau.

1.6 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les stations d'épuration d'une capacité > 2 000 EH)

Cet indicateur, de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme), pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2 000 EH, s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Les charges brutes de pollution reçues par les stations de traitement sont les suivantes :

	Charge brute de pollution reçue par la station de traitement en kg DBO ₅ /j			
	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	387	387	188,7	298,8
Bray-sur-Somme	36,36	29,564	34,453	34,8

Les conformités de la performance des ouvrages d'épuration sont les suivantes :

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Station d'épuration d'Albert	0	0	0	0
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	0	0	0	0

Les performances des ouvrages d'épuration d'Albert ont été déclarées non-conformes par la Police de l'Eau pour les motifs suivants :

- Curage du déversoir en tête de station A2 à réaliser ;
- 703 000 m³ déversés en A2 ;
- 8 bilans MES avec des mauvais rendements et 2 dépassements de la norme ;
- 7 bilans DCO avec des mauvais rendements.

Les performances des ouvrages d'épuration de Bray-sur-Somme ont été déclarées non-conformes par la Police de l'Eau pour les motifs suivants :

- Poste de relèvement en travaux, en attente d'un dossier loi sur l'eau ;
- 2 dépassements rédhibitoires en DBO₅ ;
- 1 dépassement rédhibitoire en DCO ;

- 1 dépassement rédhibitoire en MES ;
- En attente de la mise en service du BSR ;
- Trop de déversements en A2 : 145 jours avec 32,5% du volume annuel entrant.

1.7 Taux de boues évacuées selon les filières conformes la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Les données du service sont les suivantes :

Station d'épuration d'Albert	Exercice 2023		Exercice 2024		Exercice 2025	
	Conformité	tMS	Conformité	tMS	Conformité	tMS
Valorisation agricole	Conforme	193,73	Conforme	100,5	Conforme	91,25
Compostage	/	0,0	/	0,0	Conforme	24,85

Station d'épuration de Bray-sur-Somme	Exercice 2023		Exercice 2024		Exercice 2025	
	Conformité	tMS	Conformité	tMS	Conformité	tMS
Valorisation agricole	Conforme	24,57	Conforme	25,6	Conforme	17,5

$$\text{Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{tMS admis par une filière conforme}}{\text{tMS total évacué par toutes des filières}} \times 100$$

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Conforme	124,05 tMS	218,30 tMS	126,10 tMS	133,6 tMS
Non conforme	0,00 tMS	0,00 tMS	0,00 tMS	0,00 tMS
Conformité	100 %	100 %	100 %	100 %

1.8 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution).


Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel :

$$\text{Taux de débordement des effluents} = \frac{\text{Nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{Nombre d'habitants desservis}} \times 1\,000$$

Les données du service sont les suivantes :

Nombre de débordements	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	0	0	0	0
Aveluy	0	0	1	0
Bray-sur-Somme	0	0	0	0
Dernancourt	0	0	0	0
Hérissart	0	0	0	0
Méaulte	0	0	0	0
Total	0	0	1	0

Pour l'exercice 2025, le taux de débordement des effluents est de **0,00 %** pour 1 000 habitants.

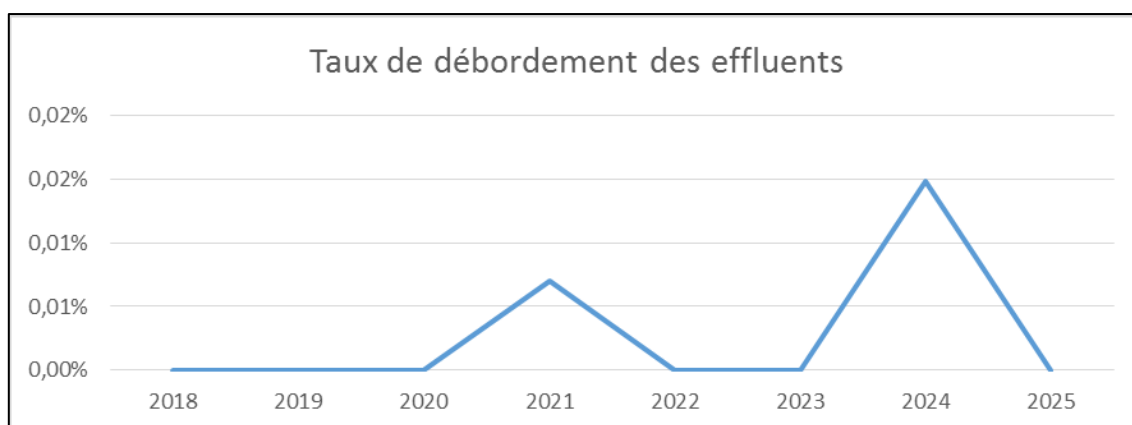

1.9 Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et, si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public, dans les parties privatives des usagers :

$$\text{Nombre de points noirs ramenés à 100 km de réseau} = \frac{\text{Nombre de points noirs}}{\text{Linéaire de réseau de collecte}} \times 100$$

Les données du service sont les suivantes :

Nombre de points noirs	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	0	0	0	0
Aveluy	0	0	0	0
Bray-sur-Somme	2	0	0	0
Dernancourt				0
Hérissart				0
Méaulte				0
Total	2	0	0	0

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de **0,00** pour 100 km de réseau de collecte.

1.10 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé :

Le linéaire des réseaux de collecte renouvelé par année est de :

	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé (km)	0,368	0,000	0,000	0,000	0,343

En 2025, le réseau de collecte des rues Jean Guyon et Firmin Lalliez à Albert a été réhabilité (308,97 ml) ainsi que les branchements (42).

D'autre part, des travaux ont été réalisés sur le réseau de l'avenue Aristide Briand à Bray-sur-Somme (33,90 ml de réseau + 2 branchements).


$$\text{Taux moyen de renouvellement} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{\text{Linéaire de réseau} \times 5} \times 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement est de :

$$\text{Taux moyen de renouvellement} = \frac{0,343 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,368}{92,53 \text{ km} \times 5} \times 100 = 0,1537 \%$$

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Taux moyen de renouvellement	0,1871 %	0,1871 %	0,1356 %	0,1537 %

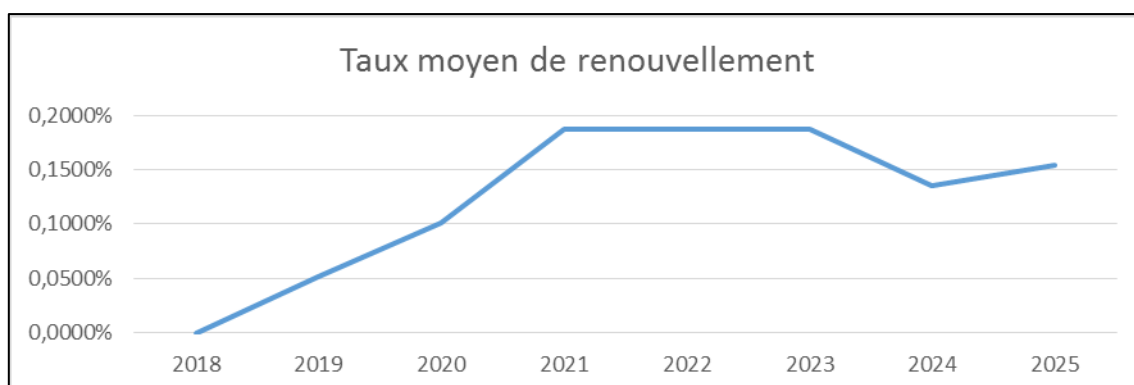

1.11 Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'autosurveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'autosurveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'autosurveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2 000 EH selon la formule suivante :

$$\text{Conformité des performances de la station} = \frac{\text{Nombre de bilans conformes}}{\text{Nombre de bilans}} \times 100$$

Les données du service sont les suivantes :

	Nombre de bilans réalisés en 2025	Nombre de bilans conformes en 2025	Pourcentage de bilans conformes en 2025
Station d'épuration d'Albert	25	16	64 %
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	12	9	75 %

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées :

Pourcentage de bilans conformes	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Station d'épuration d'Albert	91,67 %	100,00%	100,00%	64,00%
Station d'épuration de Bray-sur-Somme	100,00 %	100,00%	66,67%	75,00%
Indice de conformité global pondéré	92,38 %	100,00%	94,85%	65,45%

1.12 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

Description	Nombre de points associés	Valeur retenue	Nombre de points obtenus
A - Éléments communs à tous les types de réseaux			
VP.158 - Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)	20	Oui	20
VP.159 - Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)	10	Oui	10
VP.160 - Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	Oui	20
VP.161 - Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015	30	Oui	30
VP.162 - Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration	10	Oui	10
VP.163 - Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	Non	0
B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
VP.164 - Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	Non	0
C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
VP.165 - Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	Oui	10
Total			100

Règle de calcul : Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel	90 points	90 points	100 points	100 points


1.13 Durée de la dette et extinction (P256.2)

La durée de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles, dépenses réelles, calculées selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49) :

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{\text{Encours de la dette au 31 décembre}}{\text{Epargne brute annuelle}}$$

Les données du service sont les suivantes :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette	6 652 992,59 €	6 071 974 €	5 517 429 €	5 027 897 €
Epargne brute annuelle	583 530 €	359 571 €	960 796 €	765 848 €
Durée d'extinction de la dette	11,40 ans	16,89 ans	5,74 ans	6,57 ans

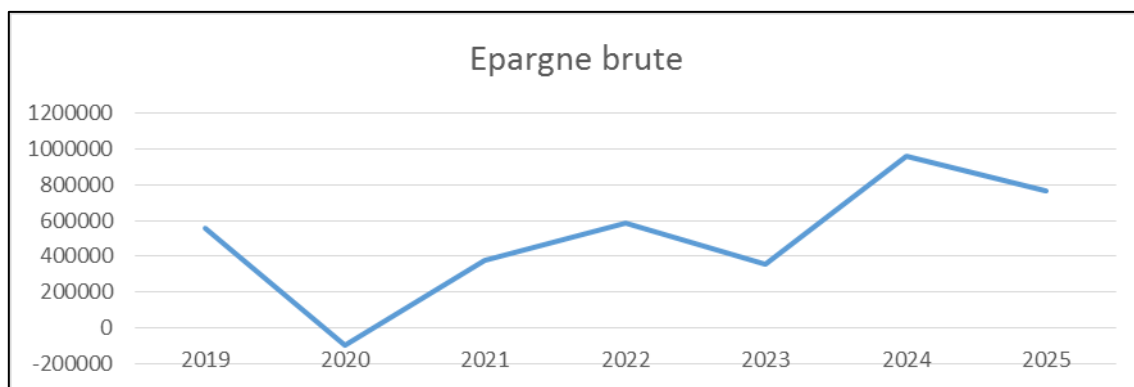

1.14 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérés que les factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31 décembre 2023 est comptabilisée, quel que soit le motif de non-paiement.

Cet indicateur supplémentaire n'est pas à renseigner obligatoirement par la Communauté de Communes puisque cette dernière ne dispose pas d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

$$\text{Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{Montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{Chiffres d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}}$$

Pour l'année 2025, les données du service sont les suivantes :

	Montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours	Chiffres d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente
Albert	53 662,00 €	1 537 361,00 €	3,49 %
Aveluy	2 958,00 €	64 851,00 €	4,56 %
Bray-sur-Somme	2 256,30 €	149 759,20 €	1,51 %
Dernancourt	3 336,00 €	56 069,00 €	5,95 %
Hérissart	1 132,00 €	79 613,00 €	1,42 %
Méaulte	3 498,00 €	151 480,00 €	2,31 %
Total	66 842,30 €	2 039 133,20 €	3,28 %

Les données du service sont les suivantes :

Taux d'impayés	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	3,59 %	4,28 %	4,75 %	3,49 %
Aveluy	2,71 %	3,09 %	1,06 %	4,56 %
Bray-sur-Somme	3,93 %	1,39 %	1,04 %	1,51 %
Dernancourt				5,95 %
Hérissart				1,42 %
Méaulte				2,31 %
Moyenne	3,62 %	3,56 %	3,64 %	3,28 %

1.15 Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Cet indicateur supplémentaire n'est pas à renseigner obligatoirement par la Communauté de Communes puisque cette dernière ne dispose pas d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

Les données du service sont les suivantes :

Nombre de réclamations	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Albert	1	0	1	2
Aveluy	0	0	0	
Bray-sur-Somme	0	0	0	
Dernancourt	0	0	0	
Hérissart	0	0	0	
Méaulte	0	0	0	
Total	1	0	1	2


Pour l'exercice 2025, le taux de réclamations est de **0,30** pour 1 000 abonnés.

Article 4. Financement des investissements

1.16 Montants financiers des travaux engagés

Pour l'année 2025, le montant financier H.T. des travaux engagés est de **855 930,60 €**.


	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers H.T. des travaux engagés	18 054,32 €	57 296,25 €	29 517,13 €	855 930,60 €
Montants des subventions	221 242,63 €	90 949,57 €	291 065,00 €	37 583,00 €

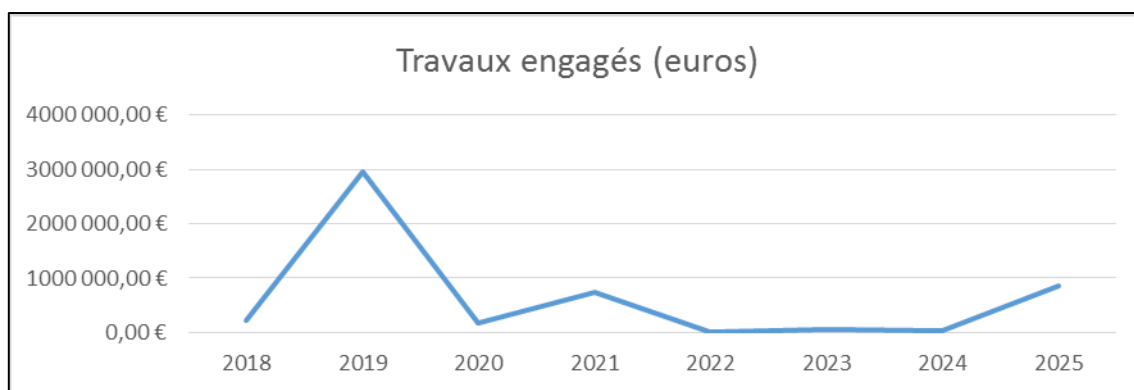

1.2 Montants financiers des travaux mandatés

Pour l'année 2025, le montant financier H.T. des travaux mandatés est de **768 815,31 €**.


	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers H.T. des travaux mandatés	15 418,00 €	34 475,62 €	26 720,96 €	768 815,31 €

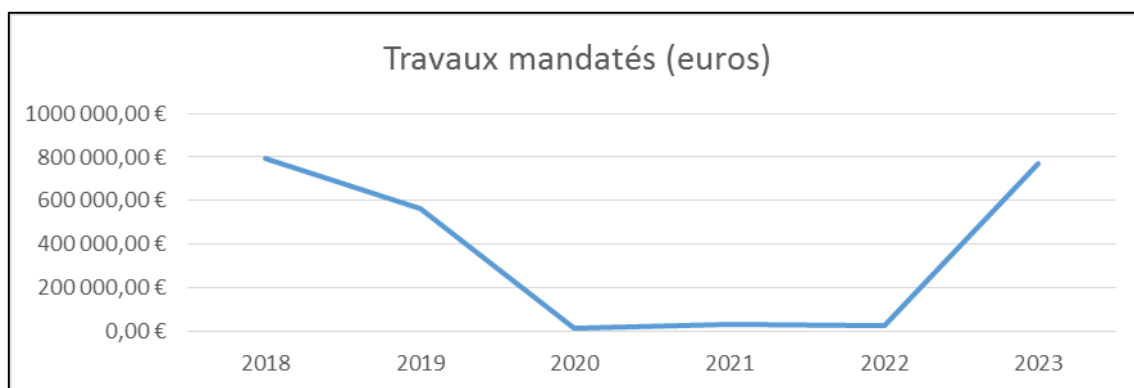

1.3 État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :


		Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû)		6 652 992,59 €	6 071 974,00 €	5 517 429,00 €	5 027 897,00 €
Montant remboursé durant l'exercice	Capital	586 197,45 €	555 660,19 €	603 826,88 €	489 531,68 €
	Intérêt	196 460,06 €	168 631,22 €	182 524,62 €	121 623,03 €

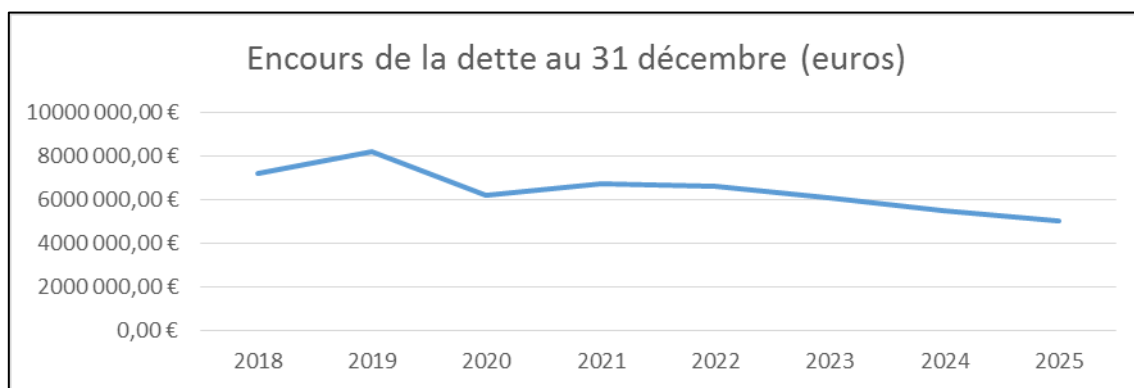

1.4 Amortissements

Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de **508 776,95 €**.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Dotation aux amortissements	501 756,00 €	501 691,00 €	508 631,00 €	508 776,95 €

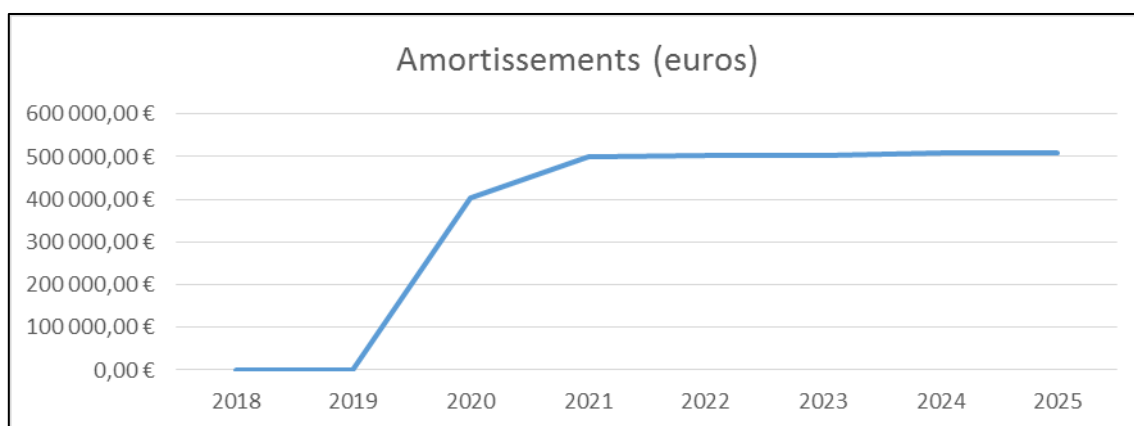

1.5 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service et les performances environnementales du service

Les projets à l'étude sont :

- L'extension du réseau de collecte et la création d'un branchement d'eaux usées dans la rue Tien Tsin à Albert ;
- Le renouvellement ou réfection des réseaux et branchements d'eaux usées dans la rue Molière à Albert ;
- La simplification du réseau de collecte des eaux usées et déconnexion des eaux pluviales dans la rue Pierre Curie à Bray-sur-Somme ;
- L'extension du réseau de collecte et la création d'un branchement d'eaux usées dans le chemin du Royart à Dernancourt.

Article 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

1.6 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)


Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, **53,23 €** ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0001 €/m³ pour l'année 2025.

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Abandons de créance	0,00 €	0,00 €	4 394,51 €	53,23 €
	0,0000 €/m ³	0,0000 €/m ³	0,0109 €/m ³	0,0001 €/m ³

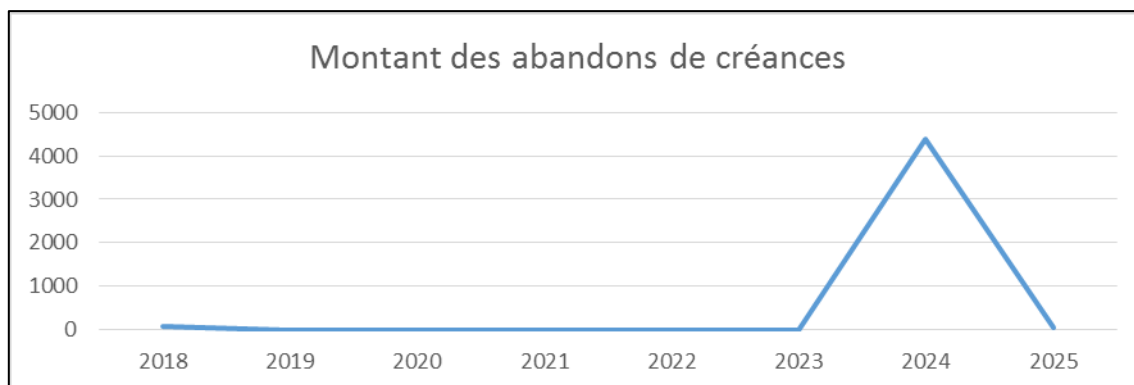

1.7 Opération de coopération décentralisée

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L.1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec ou des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

La Communauté de Communes du Pays du Coquelicot n'est pas concernée par cette action.

Article 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Les données du service sont :

Indicateurs		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Indicateurs descriptifs du service				
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	14 143	14 338	14 161
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ (€/m ³)	3,4753	4,0891	4,0737
Indicateurs de performance				
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	95,96 %	95,75 %	96,66 %
P202.B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	15 points	15 points	15 points
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par décret du 2 mai 2006	0 %	0 %	0 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par décret du 2 mai 2006	100 %	15,44 %	10,43 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par décret du 2 mai 2006	0 %	0 %	0 %
P206.3	Taux de boues issus des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation	100 %	100 %	100 %
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€)	0 €	4 394,51 €	53,23 €

P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (nombre / 1 000 habitants)	0	0,01	0
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes par curage par 100 km de réseau (nombre / 1 000 habitants)	0	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,1871 %	0,1356 %	0,1537 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la Police de l'Eau	100 %	94,85 %	65,45 %
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	90 points	100 points	100 points
P256.2	Durée de l'extinction de la dette de la collectivité	16,89 ans	5,74 ans	6,57 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	3,56 %	3,64 %	3,28 %
P258.1	Taux de réclamations (nombre / 1 000 habitants)	0,00	0,21	0,30